

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA Opština Bijelo Polje Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Br.06/4-332/23-343/1 BijeloPolje, 26.09.2023.god.	 OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21, 151/22) i podnijetog zahtjeva Sekretarijata za izgradnju Opštine Bijelo Polje izdaje:	
3	URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za rekonstrukciju javne rasvjete duž ulica III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2 do željezničke stanice, na katastarskim parcelama br.2244/1, 1799/1, 441/1, 25 KO Bijelo Polje i 264 KO Nedakusi u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje („Sl.list CG“ – opštinski propisi“ br.37/16), Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Centralne zone Bijelo Polje („Sl.list CG – opštinski propisi“, br.11/18) i Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala („Sl.list CG – opštinski propisi“, br.5/17).	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Sekretarijat za izgradnju – Opština Bijelo Polje
6	POSTOJEĆE STANJE	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije OSVJETLJENJE JAVNIH POVRŠINA Detaljnim urbanističkim planovima javno osvjetljenje se dijelom definiše kao sastavni dio urbanističke cjeline tako da ga treba i izgraditi u skladu sa urbanističkim i saobraćajno-	

	tehničkim zahtjevima, a težeći da instalacije osvjetljenja postane integralni element urbane sredine. Pri planiranju osvjetljenja saobraćajnica i ostalih površina mora se osigurati minimalni osvetljaj koji će obezbjediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i u tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju, zato se pri rješavanju uličnog osvjetljenja mora voditi računa o sve četiri osnovna mjerila kvaliteta osvetljenja: •nivo sjajnosti kolovoza •podužna i opšta ravnomernost sjajnosti •ograničavanje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) •vizuelno vođenje saobraćaja Spoljnu rasvjetu uraditi za saobraćajnice prema kategorizaciji saobraćajnica. Pri izradi glavnih projekata osvjetljenja saobraćajnica ulice će biti svetlotehnički klasifikovane, a na raskrsnicama svih saobraćajnica postići svetlotehničku klasu za jedan stepen veću od samih ulica koje čine raskrsnicu. Kod pješačkih staza i parkinga, unutar područja plana, obezbjediti srednju osvijetljenost od 20lx, uz minimalnu osvijetljenost od 7.5lx. Rasvjeta saobraćajnica definisana je u zavisnosti od kategorije saobraćajnica na sledeći način: Glavne saobraćajnice su osvijetljenje postavljanjem metalnih stubova visine 10-12m sa svjetilkama čiji izvor svjetlosti je natrijum visokog pritiska (NaVT) snage prema fotometrijskom proračunu. Osvjetljenje svih internih saobraćajnica kao i parkinga, pešačkih staza i šetališta je planirano sa kandelaberskim i metalnim stubovima visine 5m sa svjetiljkom čiji je izvor svjetlosti natrijum visokog pritiska ili metalhalogenih izvora svetlosti snage prema fotometriskom proračunu. Broj svjetiljki biće određen glavnim projektima kao i tačan tip. Pri izboru stubova i svjetiljki potrebno je voditi računa da se dionice ovih saobraćajnica iz područje plana ne mogu posmatrati nezavisno od ostalog dijela tih saobraćajnih pravaca. Napajanje svjetiljki je po trasi koja je naznačena za 1kV-ne kablove iz niskonaponskog polja u trafostanicama, a upravljanje (uključenje-isključenje) rasvjete je predviđeno foto ćelijom. Presek kabla za javnu rasvetu biće određen glavnim projektom na osnovu pada napona i drugih parametara. Zaštita niskog napona Mrežu niskog napona treba štititi od struja kratkog spoja sa NN visokoučinskim osiguračima, ugrađenim u NN polju pripadajuće TS 10/0.4kV. U priključnim kablovskim ormarićima zaštititi ogranke za objekte odgovarajućim osiguračima.
7.2.	Pravila parcelacije
	Na grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i nivelacije“ grafički su prikazane granice urbanističkih parcela. Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl.list Crne Gore“, br.44/18, 43/19), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu ovjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra, a izuzetno za infrastrukturne objekte grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Kriterijumi i smjernice za izgradnju elektroenergetskih objekata Od postojećih i novoplaniranih trafo stanica se polažu niskonaponski 1kV-ni kablovi za napajanje električnom energijom potrošača tako i za osvijetljenje ulica(saobraćajnica).

	Presjek kablova niskonaponskih potrošača kao i ulične rasvete biće određen uslovima nadležne elektrodistributivne organizacije i glavnim projektima objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata. Ovim planom se predviđa da 1kV-ni razvod od trafo stanica pretrpi izmene i iz vazdušne niskonaponske mreže postepeno pređe u pozemnu niskonaponsku mrežu. Način priključenja objekta kao i tip i presjek priključnih kablova za objekte biće određen od nadležnog elektrodistributivnog preduzeća i glavni projekti koji će se izrađivati za ove objekte. Niskonaponsku mrežu uraditi kablovski sa unificiranim presecima kablova, a polaganje je u zemlju na način predviđen tehničkim propisima U trotoaru ili mekom terenu predviđeno je polaganja 1kV-nih kablova. Kablovi se polažu na propisnim dubinama u prosjeku na 0.8m i pri polaganju se mora voditi računa o međusobnom rastojanju sa drugim instalacijama ili paralelnom vođenju istih. Pri prelasku kablova ispod saobraćajnica predviđeno je polaganje najmanje dve PVC cevi prečnika 110mm. U planu nisu naznačeni kablovi u grafičkom delu jer nisu dobijeni podaci o postojećim niskonaponskim kablovima i niskonaponskoj vazdušnoj mreži. Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na mjestima gdje se energetske kablove vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o minimalnom rastojanju koje mora biti sledeće za razne vrste instalacija: Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak je 0.5m za kablove 1kV,10kV, odnosno 1m za kablove 35kV.Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od 0.5m. Energetski kabl se polaže na većoj dubini od telekomunikacionog kabla. Ukoliko se razmaci ne mogu postići energetske kablove na tim mestima a provesti kroz cev. Pri ukrštanju energetskih kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude što bliže pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrštanju kablova za napone 250V najmanje vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0.3 a za veće kablove 0.5m. - Pri horizontalnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanizacionom infrastrukturuom(cevi) najmanji razmak iznosi 0.4m. Energetski kabl se pri ukrštanju polaže iznad vodovodne ili kanizacione cevi na najmanjem rastojanju od 0.3m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postići na tim mjestima energetski kabl položiti kroz zaštitnu cijev
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikroneonizaciji područja Crne Gore". Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti.

	Uslovi za zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća: Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanističkih i građevinskih karakteristika zadovolje potrebe zaštite i to prije svega tako da se smanje dejstva eventualnog mogućeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbijediti mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mjere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u sklopu cjelokupnog naselja. Zaštita od požara: Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" , br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11,54/16, 146/21) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list RCG ", br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni list CG“, br.26/10 i 48/15). Prilikom izrade investiciono – tehničke dokumentacije obavezni su projekti ili elaborati zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija) planovi zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, kao i studije i procjene uticaja na životnu sredinu, te na navedeno pribave odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa zakonom. Mjere zaštite na radu: Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14, 44/18) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima. Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Planirane intervencije treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br.75/18) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br.54/16, 18/19). Mišljenje br.09/4-332/23-202/225 od 08.09.2023.godine o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu - Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	/
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10, 40/11, 44/17, 18/19) posebno članovi 87 i 88. U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Sastavni dio ovih UTU je akt br.30-20-06-2179 od 18.09.2023.godine izdat od strane „Crnogorsko elektro distributivnog sistema“ d.o.o Podgorica – Sektor za pristup mreži – Služba za pristup mreži Regiona 6 Bijelo Polje.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Uslovi br.1538 od 12.09.2023.godine DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Saobraćajno tehnički uslovi br.04-9000/2 od 21.09.2023.godine – Uprava za saobraćaj, Podgorica; Akt br.14-332/23-389/1 od 08.09.2023.godine – Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje.

17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17, 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. -sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/; -sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me; -adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp; preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture./
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, „Sl.list CG“, br.28/11) izraditi projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluvimetrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%. U B.Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	/
	Površina urbanističke parcele	/
	Maksimalni indeks zauzetosti	/
	Maksimalni indeks izgrađenosti	/
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	DOSTAVLJENO: -Podnosiocu zahtjeva -Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje -U spise predmeta -a/a	
22	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: Aleksandra Bošković 	
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Haris Šahman
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica 

25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta u digitalnoj formi - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	Akt br.30-20-06-2179 od 18.09.2023.godine izdat od strane „Crnogorsko elektrodistributivnog sistema“ d.o.o Podgorica – Sektor za pristup mreži – Služba za pristup mreži Regiona 6 Bijelo Polje; Akt br.14-332/23-389/1 od 08.09.2023.godine – Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje; Saobraćajno tehnički uslovi br.04-9000/2 od 21.09.2023.godine – Uprave za saobraćaj Podgorica; Mišljenje br.09/4-332/23-202/225 od 08.09.2023.godine o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu - Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje; Uslovi br.1538 od 12.09.2023.godine DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje;



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Broj:04-9000/2

Podgorica, 21.09.2023.godine

Adresa: IV Proleterske br. 19,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 655 052
fax: +382 20 655 359

Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE Služba za zajedničke poslove				
Primljeno	Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06	332/23	343/16		

OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

PREDMET: saobraćajno – tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije za javnu rasvjetu (dionica magistralnog puta)

OBJEKAT: Javna rasvjeta duž ulice III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu opštine Bijelo Polje – Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora br.06/4-332/23-343/4 od 05.09.2023.godine., zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-9000/1 od 08.09.2023.godine, radi propisivanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za i objekta od opšteg interesa - Javna rasvjeta duž ulice III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2, a shodno članu 17 Zakona o putevima (Sl.List CG" br. 82/20 i 140/22) izdaje sljedeće;

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi

Uprava za saobraćaj je planirala rekonstrukciju dionice magistralnog puta, uz koji je planirana izrada projektne dokumentacije za opšteg interesa - Javna rasvjeta duž ulice III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2.

Sve aktivnosti na izradi projekta duž ulice III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2 trebaju biti uklopljene/upodobljene sa projektom rekonstrukcije dionice magistralnog puta koji Vam dostavljamo u prilogu.

2. Posebni saobraćajno – tehnički uslovi

Radi se o postojećem objektu – magistralnom putu koji se planira rekonstruisati pa u cilju racionalnosti i povećanja bezbjednosti kako pješačkog tako i kolskog saobraćaja na predmetnoj dionici magistralnog puta priekat rasvjete upodobiti sa projektom rekonstrukcije da se ne dođe u situaciju da se javna rasvjeta izmješta prilikom rekonstrukcije.

Stubove javne rasvjete pozicionira sa spoljašnje strane trotoara tako da slobodan prostor na trotoaru u kontinuitetu bude minimum 0,9m kako bi trotoar imao funkciju za koju je i namijenjen a ne da korisnik trotoara prilikom prolaska pored stuba mora da koristi kolovoz magistralnog puta.

Trasa kablova za napajanje stubova treba da bude izvan kolovoznih traka magistralnog puta u zemljištu sa spoljašnje strane trotoara.

Projektnu dokumentaciju – Glavni projekat - Javna rasvjeta duž ulice III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2 urađenu u skladu sa gore propisnim uslovima, važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji) dostaviti Upravi za saobraćaj radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI:

Radojica Poleksić, dipl.ing.građ.

Marko Spahić, građ.teh.

DOSTAVLJENO;

-Naslovu x2

-U spise predmeta



DIREKTOR;

Radomir Vuksanović

Primljeno	20.09.2023			
Organizaciona jedinica	06	332	373	
Prilog				
Vrijednost				

Broj: 30-20-06- 2179
Od: 18.09. 2023.godine

Obrazac broj 2

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
ulica Slobode bb, Bijelo Polje

Na osnovu člana 72 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22), Ovlašćenja broj 10-10-45721/6 od 16.12.2022.godine u postupku rješavanja po zahtjevu za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije br. 30-20-06-2030 od 06.09.2023.godine, podnijet od strane **Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora** iz **Bijelog Polja**, DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, podnosi

ZAHTJEV
za dopunu

Uvidom u Vaš zahtjev br. 30-20-06-2030 od 06.09.2023.godine, utvrđeno je da niste dostavili sve potrebne podatke, neophodne za izdavanje tehničkih uslova za rekonstrukciju javnih rasvjeta, na potezu od ulice Mojokovačke do Željezničke stanice u u Bijelom Polju.

S tim u vezi, potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6, dostavite:

- 1) potrebe u snazi (podatak o jednovremenoj vršnoj snazi i broju mjernih mjesta za predmetne objekte);

Konačno Vas informišemo, da ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, CEDIS neće biti u mogućnosti da izda tražene tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem električne energije.



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva : **Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora,**
ulica Slobode bb, Bijelo Polje
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za ruralni
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Nedeljka Merdovića
bb, 84000 Bijelo Polje
Telefon: +382(0)50/484-805
www.bijelopolje.co.me

Broj: 09/4-322/23- 202/225
Datum: 08.09.2023.godine

11.09.2023

CG 332/23 343/6

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I
UREĐENJE PROSTORA

Veza: akt br. 06/4-332/23- 343/6

ovdje

Shodno zahtjevu, broj i datum gore navedeni, kojim se traži mišljenje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za **REKONSTRUKCIJU JAVNE RASVJETE** duž ulica III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2 do željezničke stanice, na katastarskim parcelama br. 2244/1, 1799/1, 441/1, 25 KO Bijelo Polje i 264 KO Nedakusi u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje, Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Centralne zone Bijelo Polje, Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala, opštine Bijelo Polje, a u predmetu Sekretarijata za izgradnju Opštine Bijelo Polje, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, shodno članu 10 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br.20/07 i „Sl.list CG“, br.47/13, 27/13 i 37/18), daje

MISLJENJE

da za dati projekat **NIJE potrebno pokrenuti postupak odlučivanja izrade elaborata** procjene uticaja na životnu sredinu.

Ovlašćeno službeno lice
Danijela Lazarević

Danijela Lazarević



VD Sekretara
Armin Sijarić

Armin Sijarić

Kontakt osoba: Danijela Lazarević
Telefon: +382(0)50/484-805
E-mail: odrzivirazvoj@bijelopolje.co.me



Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za stambeno
komunalne poslove i saobraćaj

Adresa: Br. Nedjeljkovića 33,
84 000 Bijelo Polje, Crna Gora
Tel/fax +382 (0) 50 484811
E-mail: saobraćaj@bijelopolje.co.me

Br: 14-332/23-389/1

08.09.2023. godine

Za: Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

Veza: Zahtjev za izdavanje saobraćajno tehničkih uslova

Predmet: Obavještenje

11.09.2023
op/ 06 332/23-343/7

Poštovani,

obratiliste se ovom organu zahtjevom broj 14-332/23-389 dana 05.09.2023.godine, veza akta 06/4-332/23-343/3 od 05.09.2023.godine, radi izdavanja saobraćajno tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete duž ulica III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2 do željezničke stanice, na katastarskim parcelama br. 2244/1, 1799/1, 441/1, 25 KO Bijelo Polje i 264 KO Nedakusi u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje ("Sl.list Crne Gore"-opštinski propisi br.37/16), Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Centralne zone Bijelo Polje ("Sl.list Crne Gore"-opštinski propisi br.11/18) i Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala ("Sl.list Crne Gore"-opštinski propisi br.5/17).

Obavještavamo vas da ovaj organ u skladu sa članom 26 a vezano za član 13 stav 2 i 5 Zakona o putevima ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 i 140/22), izdaje saobraćajne uslove i saglasnosti za izgradnju i rekonstrukciju objekata čija lokacija nije razrađena DUP-om, tj. ne izdaje saobraćajne uslove i saglasnosti za predmetne lokacije koje ste naveli u zahtjevu.



S poštovanjem,

Duško Ružić

Sekretar Sekretarijata

Dostavljeno:

- Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
- u spise

Kontakt osoba:

Jadranka Radojević, samostalni savjetnik I za saobraćaj tel: 067/276-495

Alida Dizdarević, samostalni savjetnik III za saobraćaj



D.O.O.
VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje
Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
Korisnička služba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@t-com.me
PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,
Šifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka: 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

OPŠTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA
Ul. Slobode bb
84000 BIJELO POLJE

Datum: 12.09.2023.god.
Djelovodni broj: 1538

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za izgradnju Opštine Bijelo Polje D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete duž ulica III Sandžačke brigade, Petra Petrovića Njegoša i dijela magistralnog puta M-2 do željezničke stanice.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **u s l o v a, br. 06/4-332/23-343/2 od 05.09.2023.godine**, dostavljamo Vam uslove za rekonstrukciju javne rasvjete.

Vodovodna cijev PEVG Ø65mm presijeca ul. III Sandžačke brigade u blizini kat. parc. 2048, dok vodovodna cijev PEVG Ø110mm prolazi lijevom stranom ul. III Sandžačke brigade kroz parcele 1885/1 i 1885/2. Vodovodna cijev ACC Ø300mm presijeca ulicu od kat. parc. 2045/2 ka kat. parc. 1913.

Vodovodna cijev ACC Ø300mm presijeca ul. III Sandžačke brigade kod kat. parc. 2005 ka kat. parc. ovuda takođe prolazi i kanalizaciona cijev promjera Ø300mm.

Od kat. parc. Ø300mm vodovodna cijev prolazi sa lijeve strane ul. III Sandžačke brigade do raskrsnice sa ul. Kneza Miroslava. KC Ø200mm polazi desnom stranom ul. III Sandžačke brigade od kat. parc. 1769/1 do kat. parc. br. 1700 gdje prelazi na lijevu stranu i nastavlja do mosta kod rijeke Lješnice. Vodovodna mreža ACC Ø300mm presijeca put na raskrsnici ulica Kneza Miroslava i ul. III Sandžačke brigade odakle se dalje pruža vodovodna ACC Ø200mm cijev do raskrsnice kod „semafora“.

Vodovodna cijev ACC Ø200mm presijeca ulicu Petra II Petrovića Njegoša kod kat. parc. 453 i nastavlja dalje desnom stranom do kat. parc. 388. Vodovodna cijev ACC Ø200 mm polazi od kat. parc. 455 prelazi na desnu stranu puta ka željezničkoj stanici. Vodovodna mreža presijeca ulicu kod kat. parc. br.22. Kanalizaciona cijev prelazi put kod kat. parc. 123 gdje ulicu presijeca i kanalizaciona cijev KC Ø250mm.

Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Pisarnica Služba za zajedničke poslove

Primljeno: 15. 09. 2023				
Organizaciona jedinica	Jedinstveni k.s. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
UP 06	332/23	343/6		


Tehnička obrada


Tomović Radoš inž. građ.




D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“
Bijelo Polje
Tehnički rukovodilac,


Marko Bulatović, dipl. inž. građ.

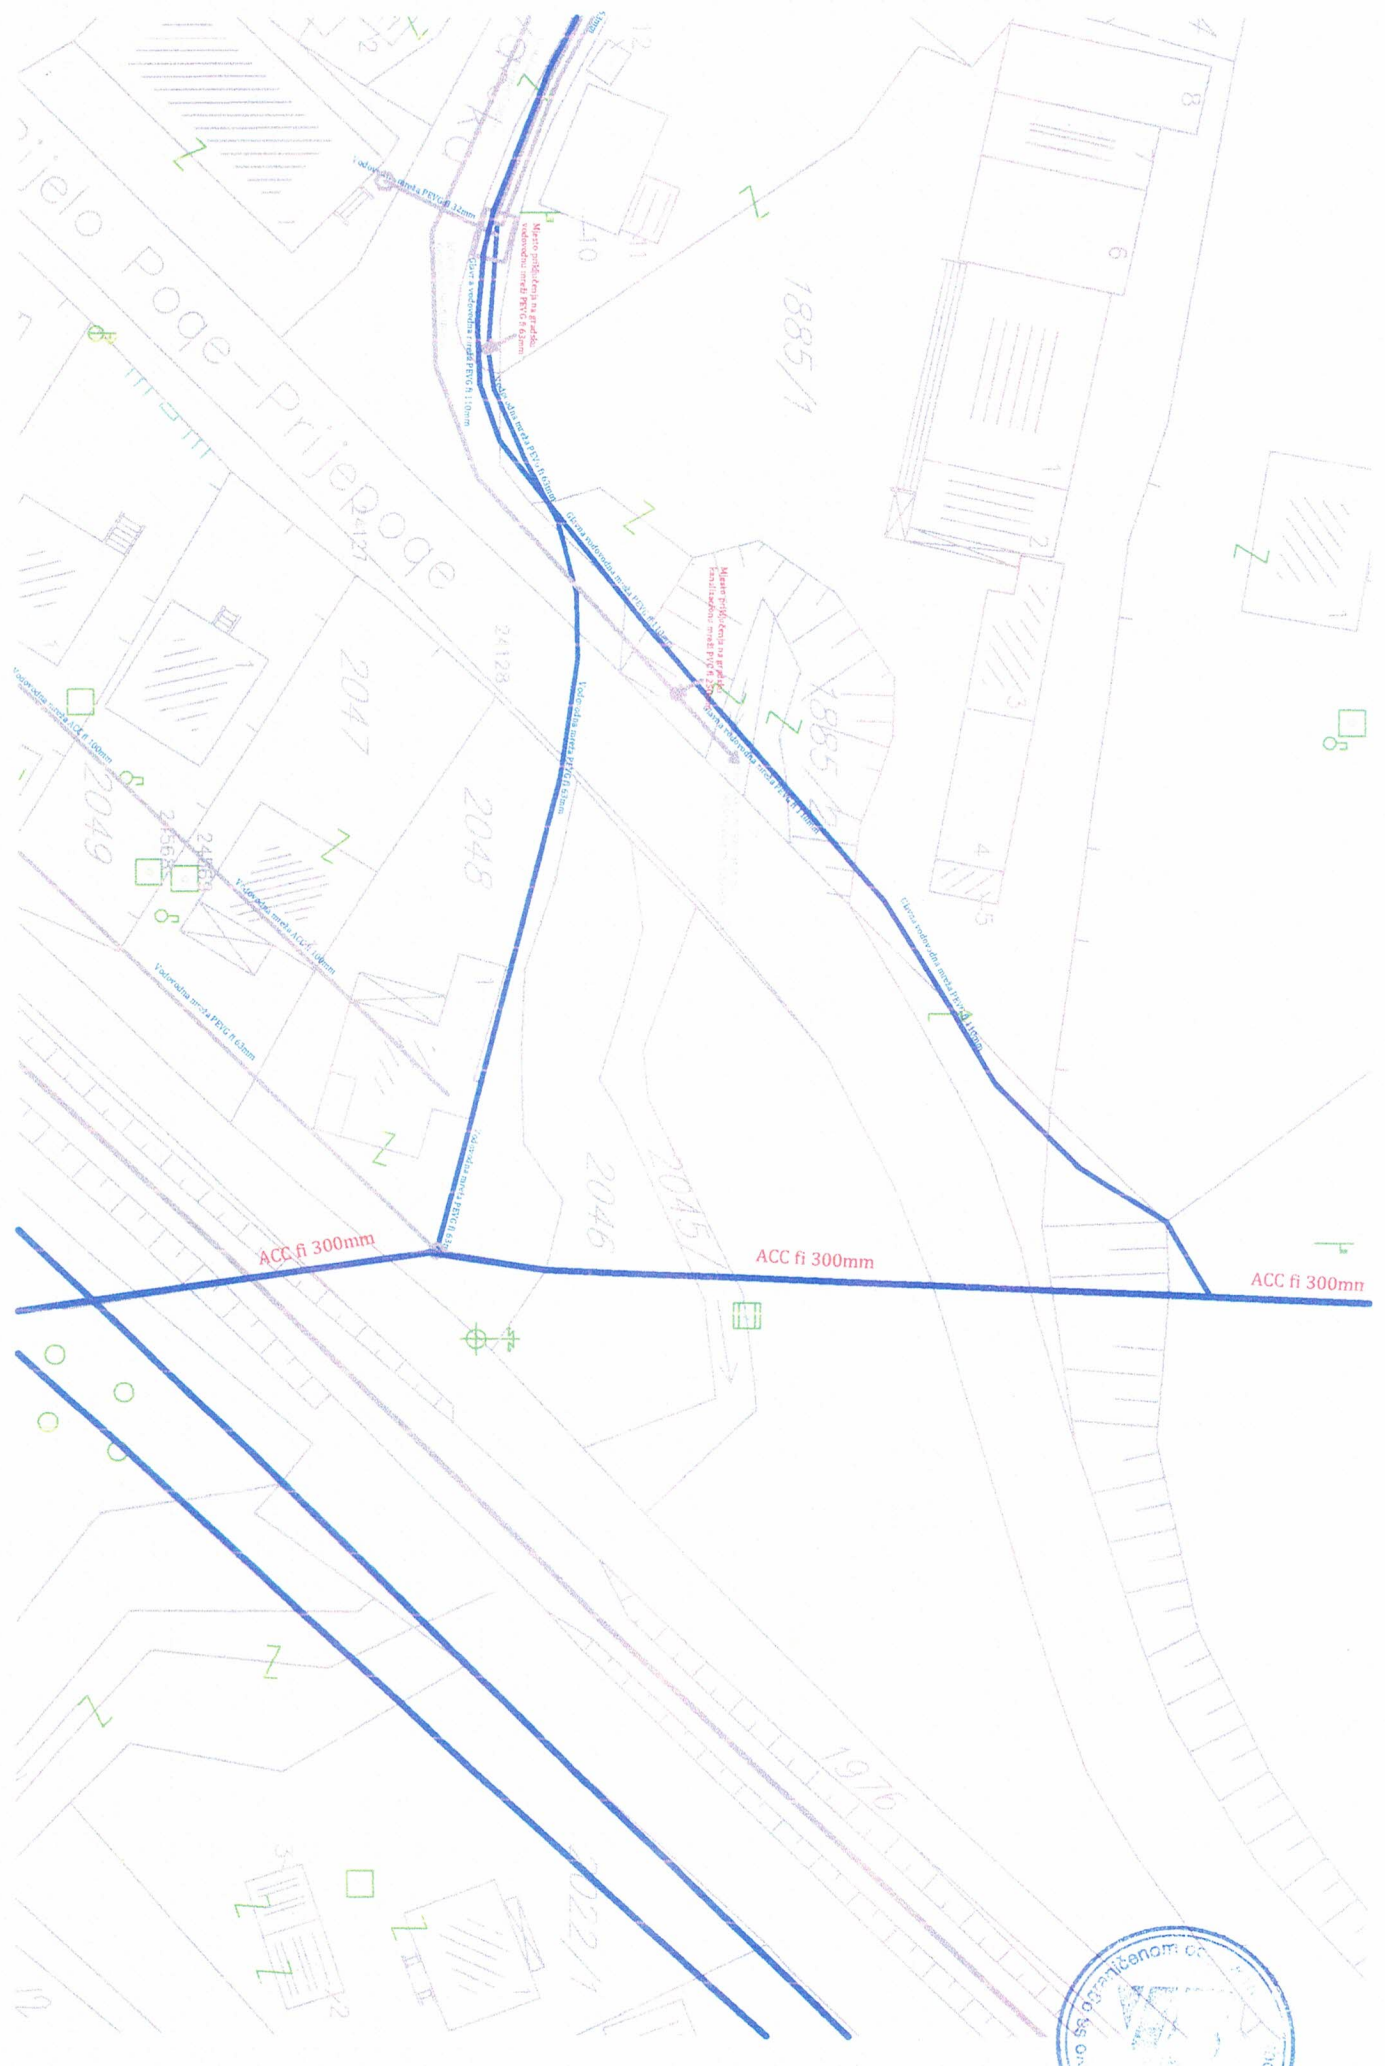


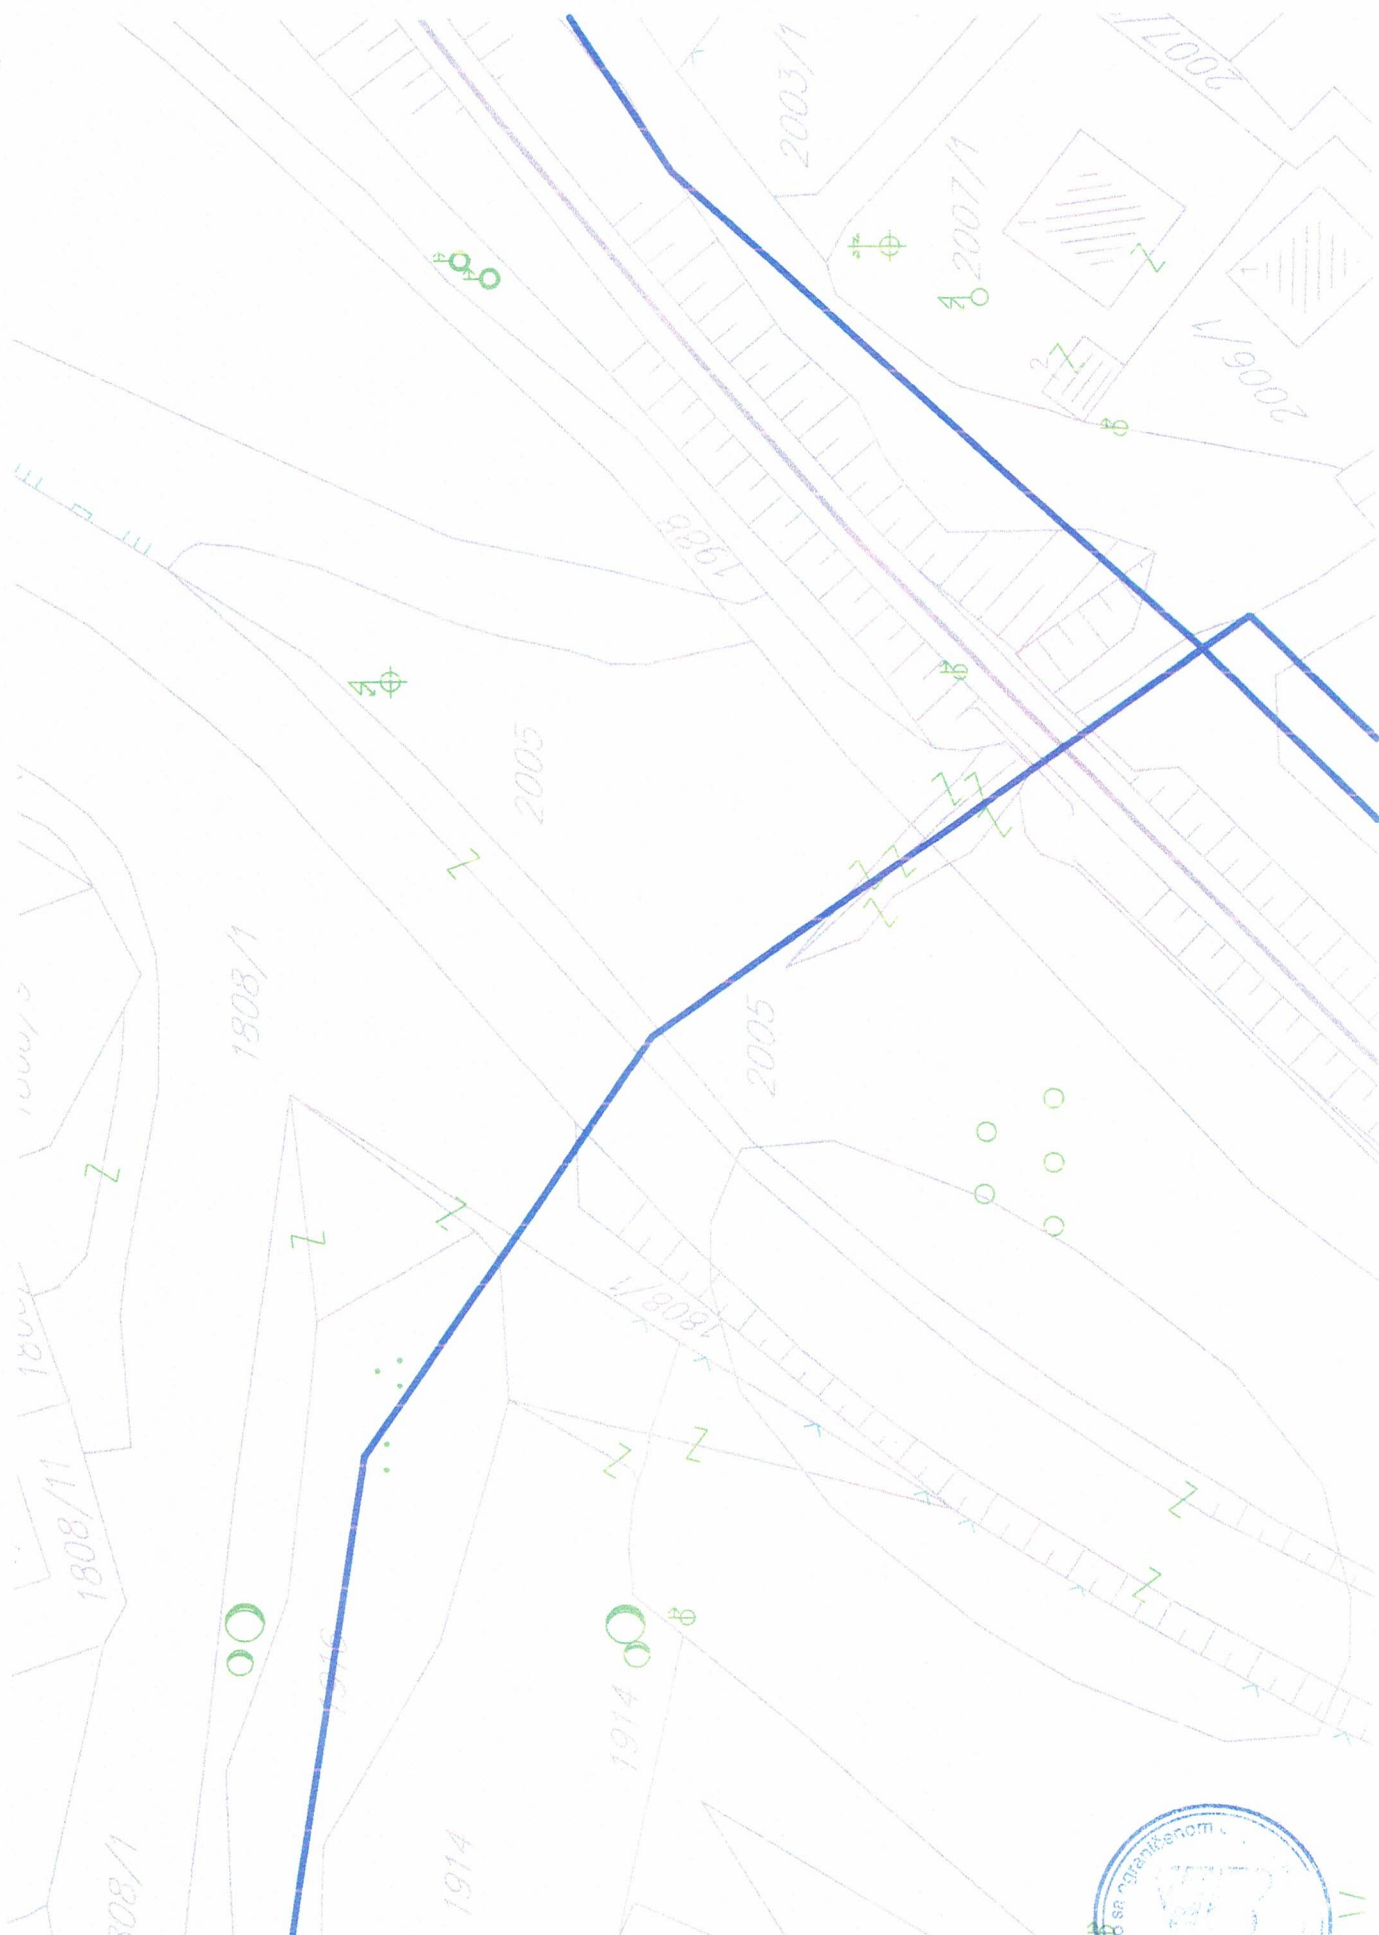



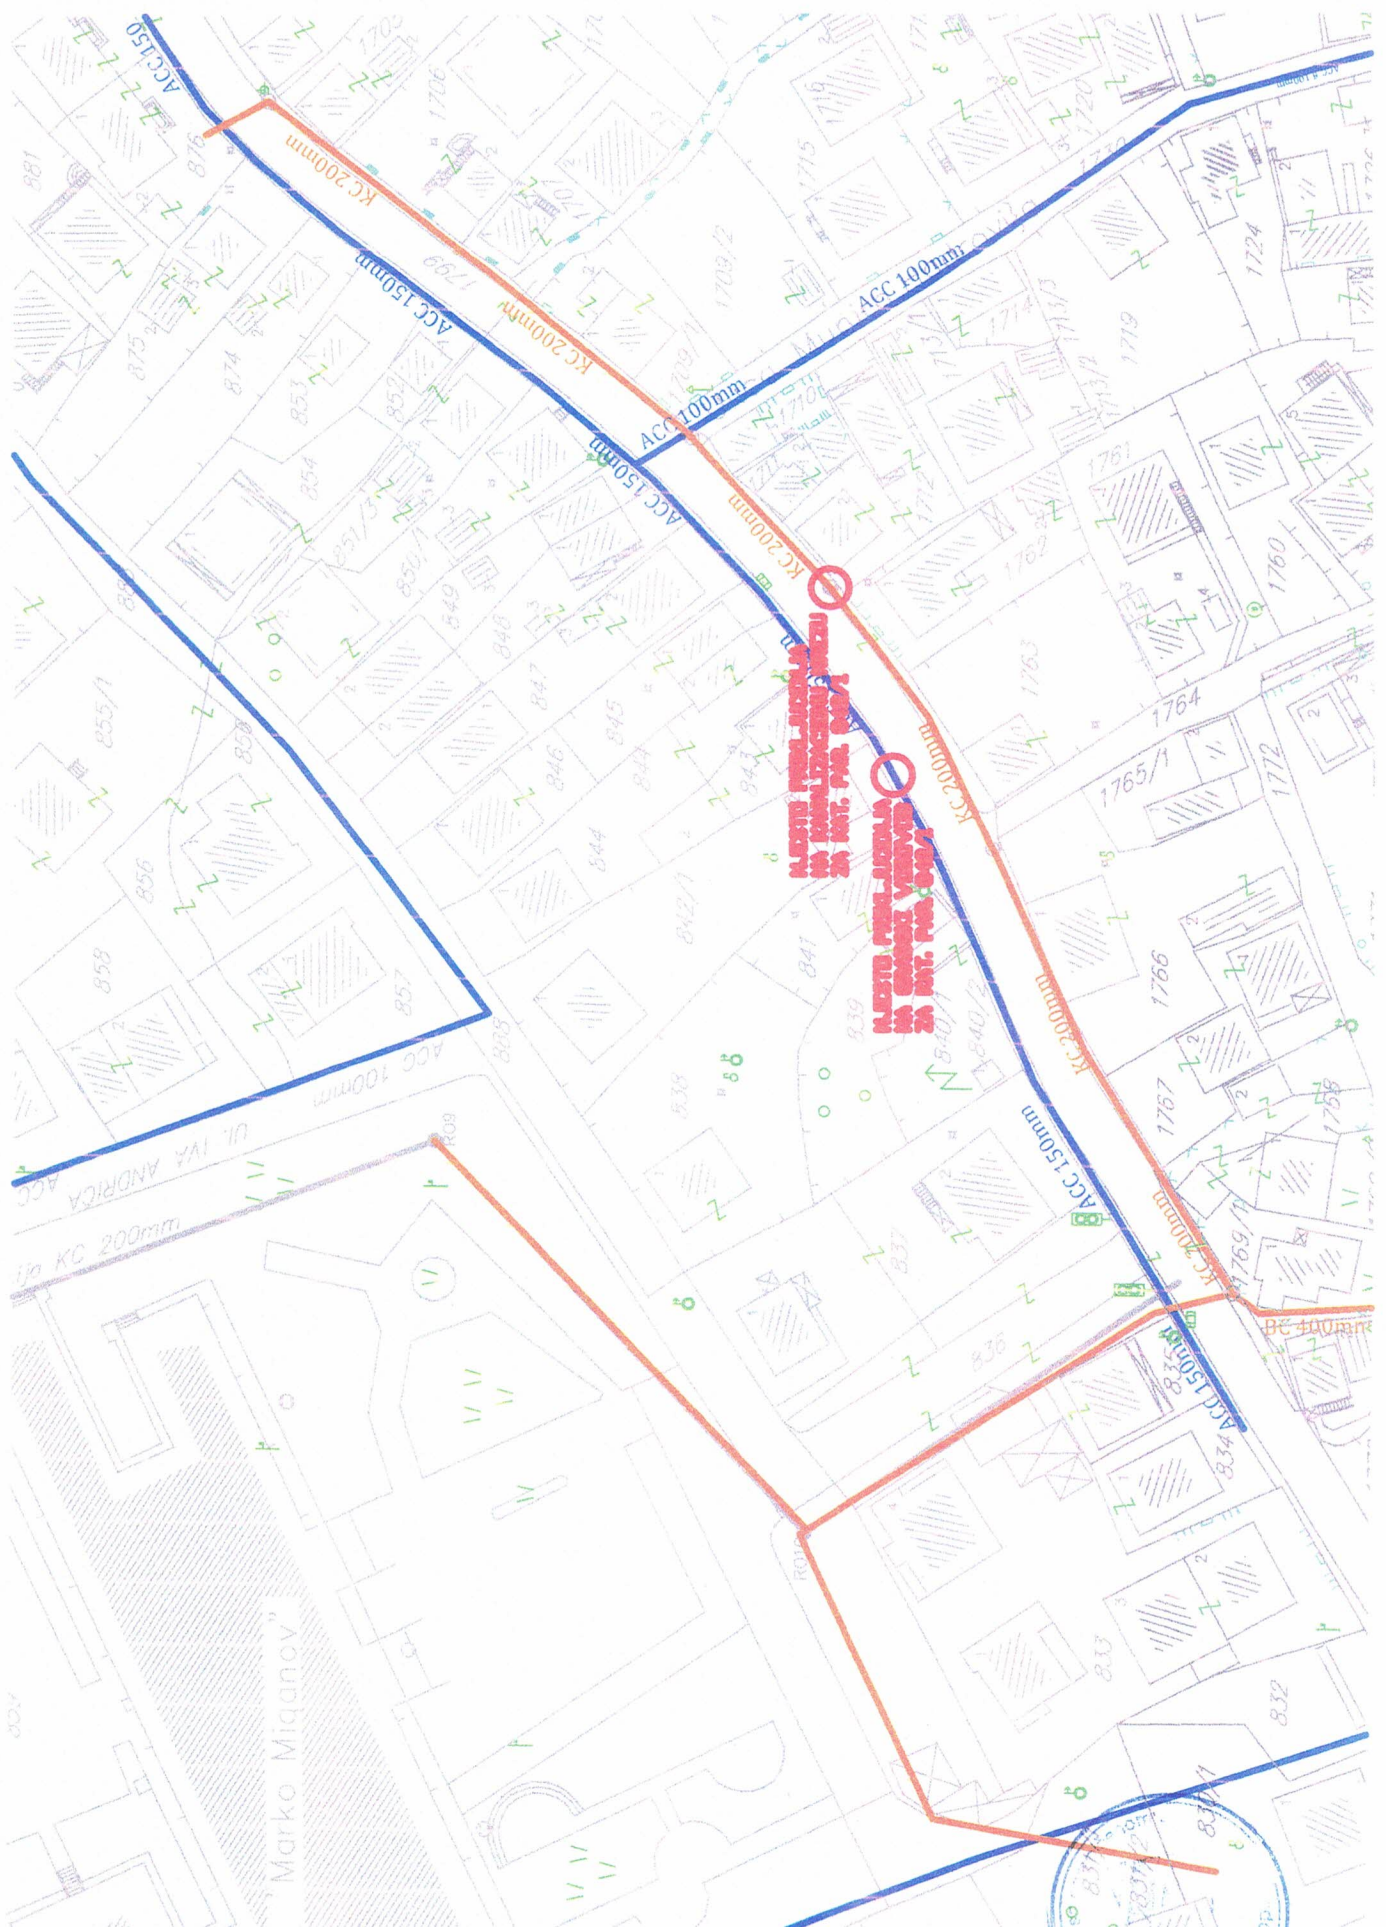

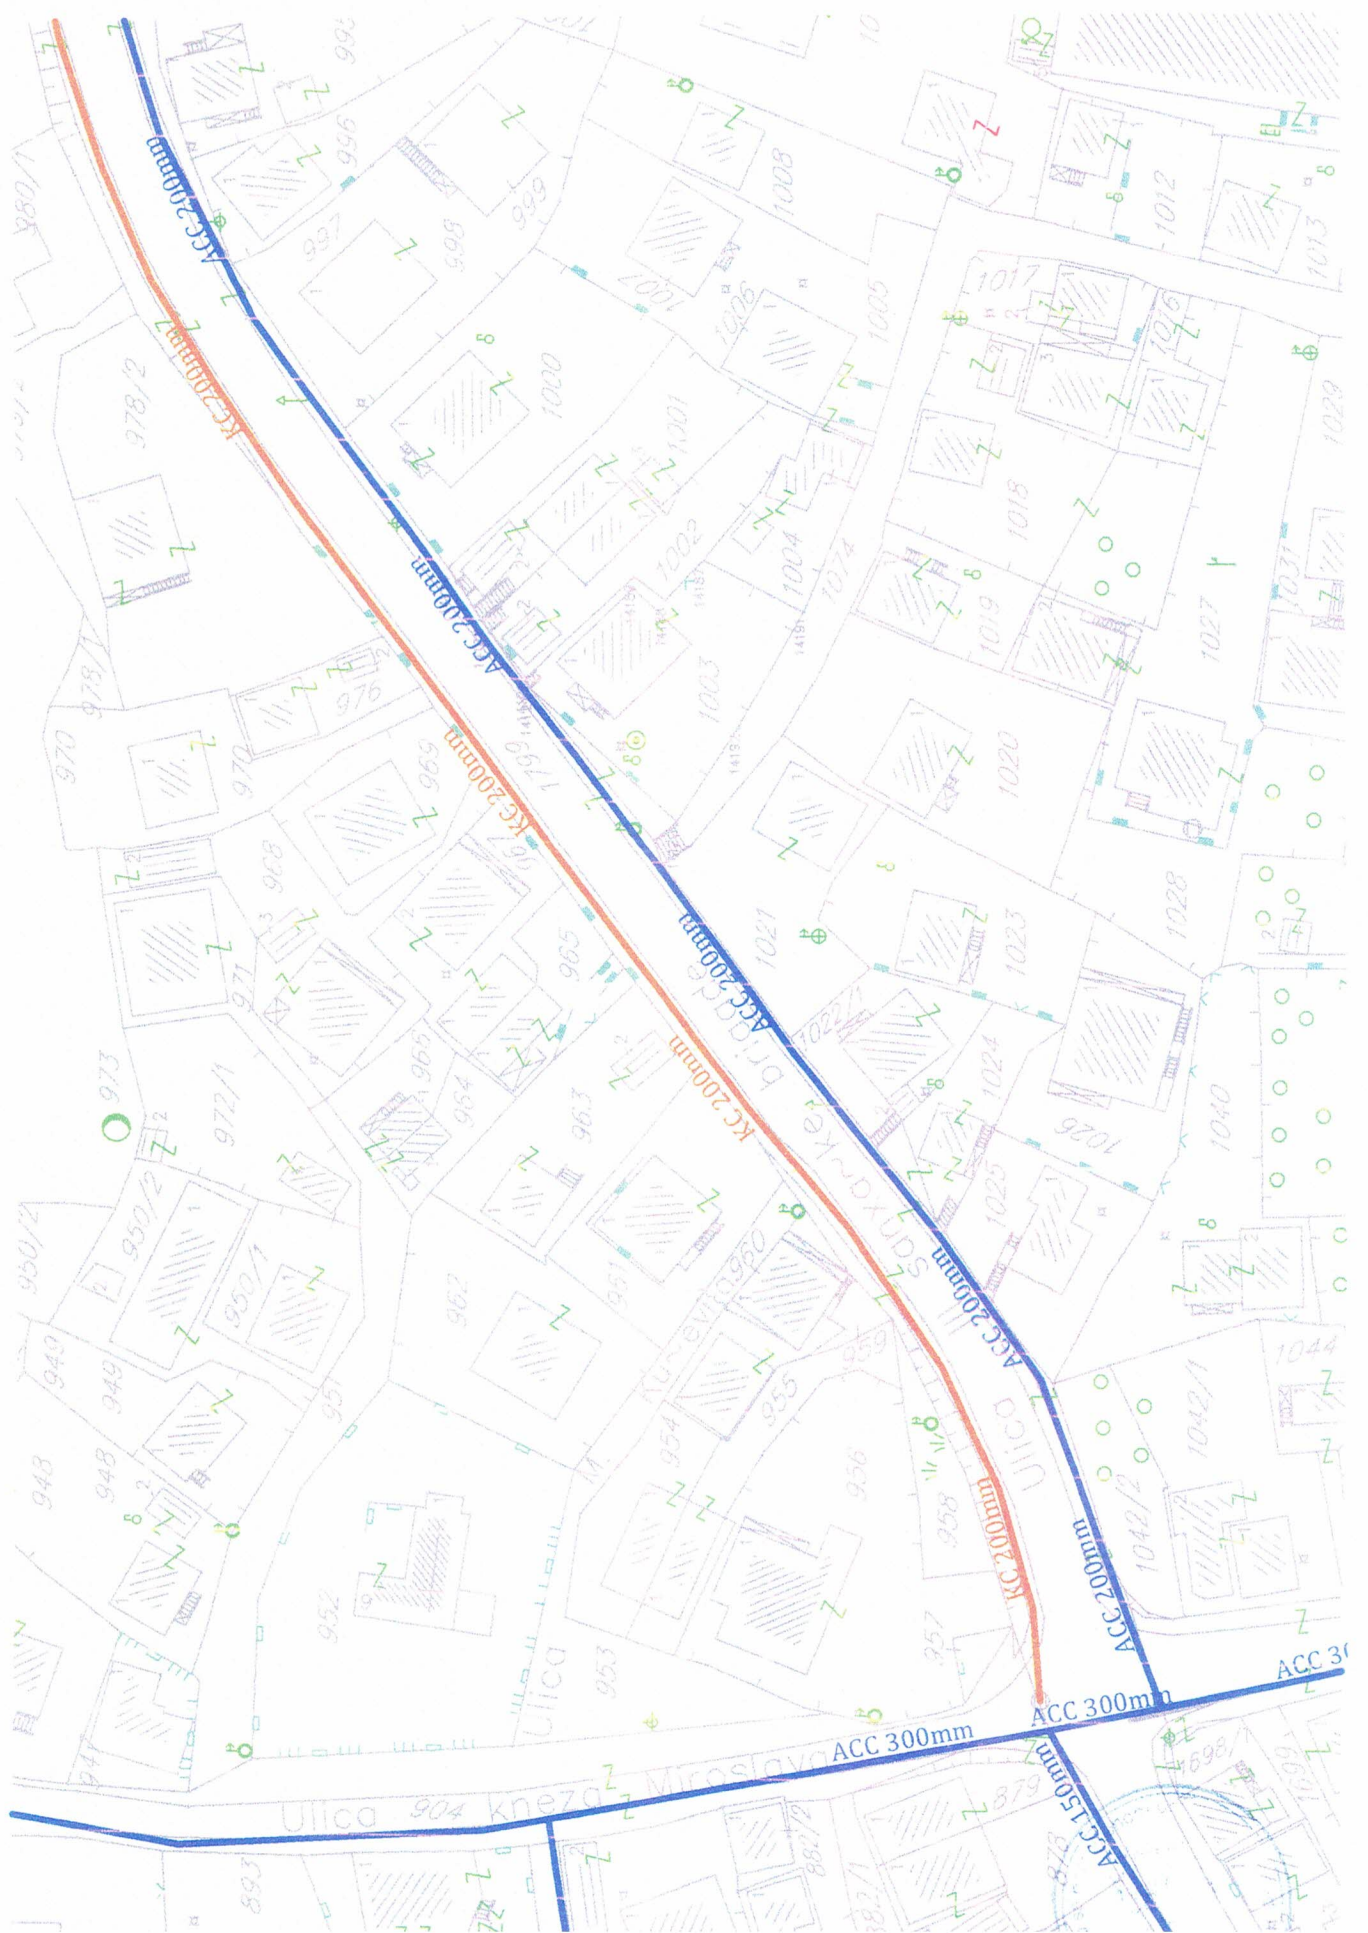

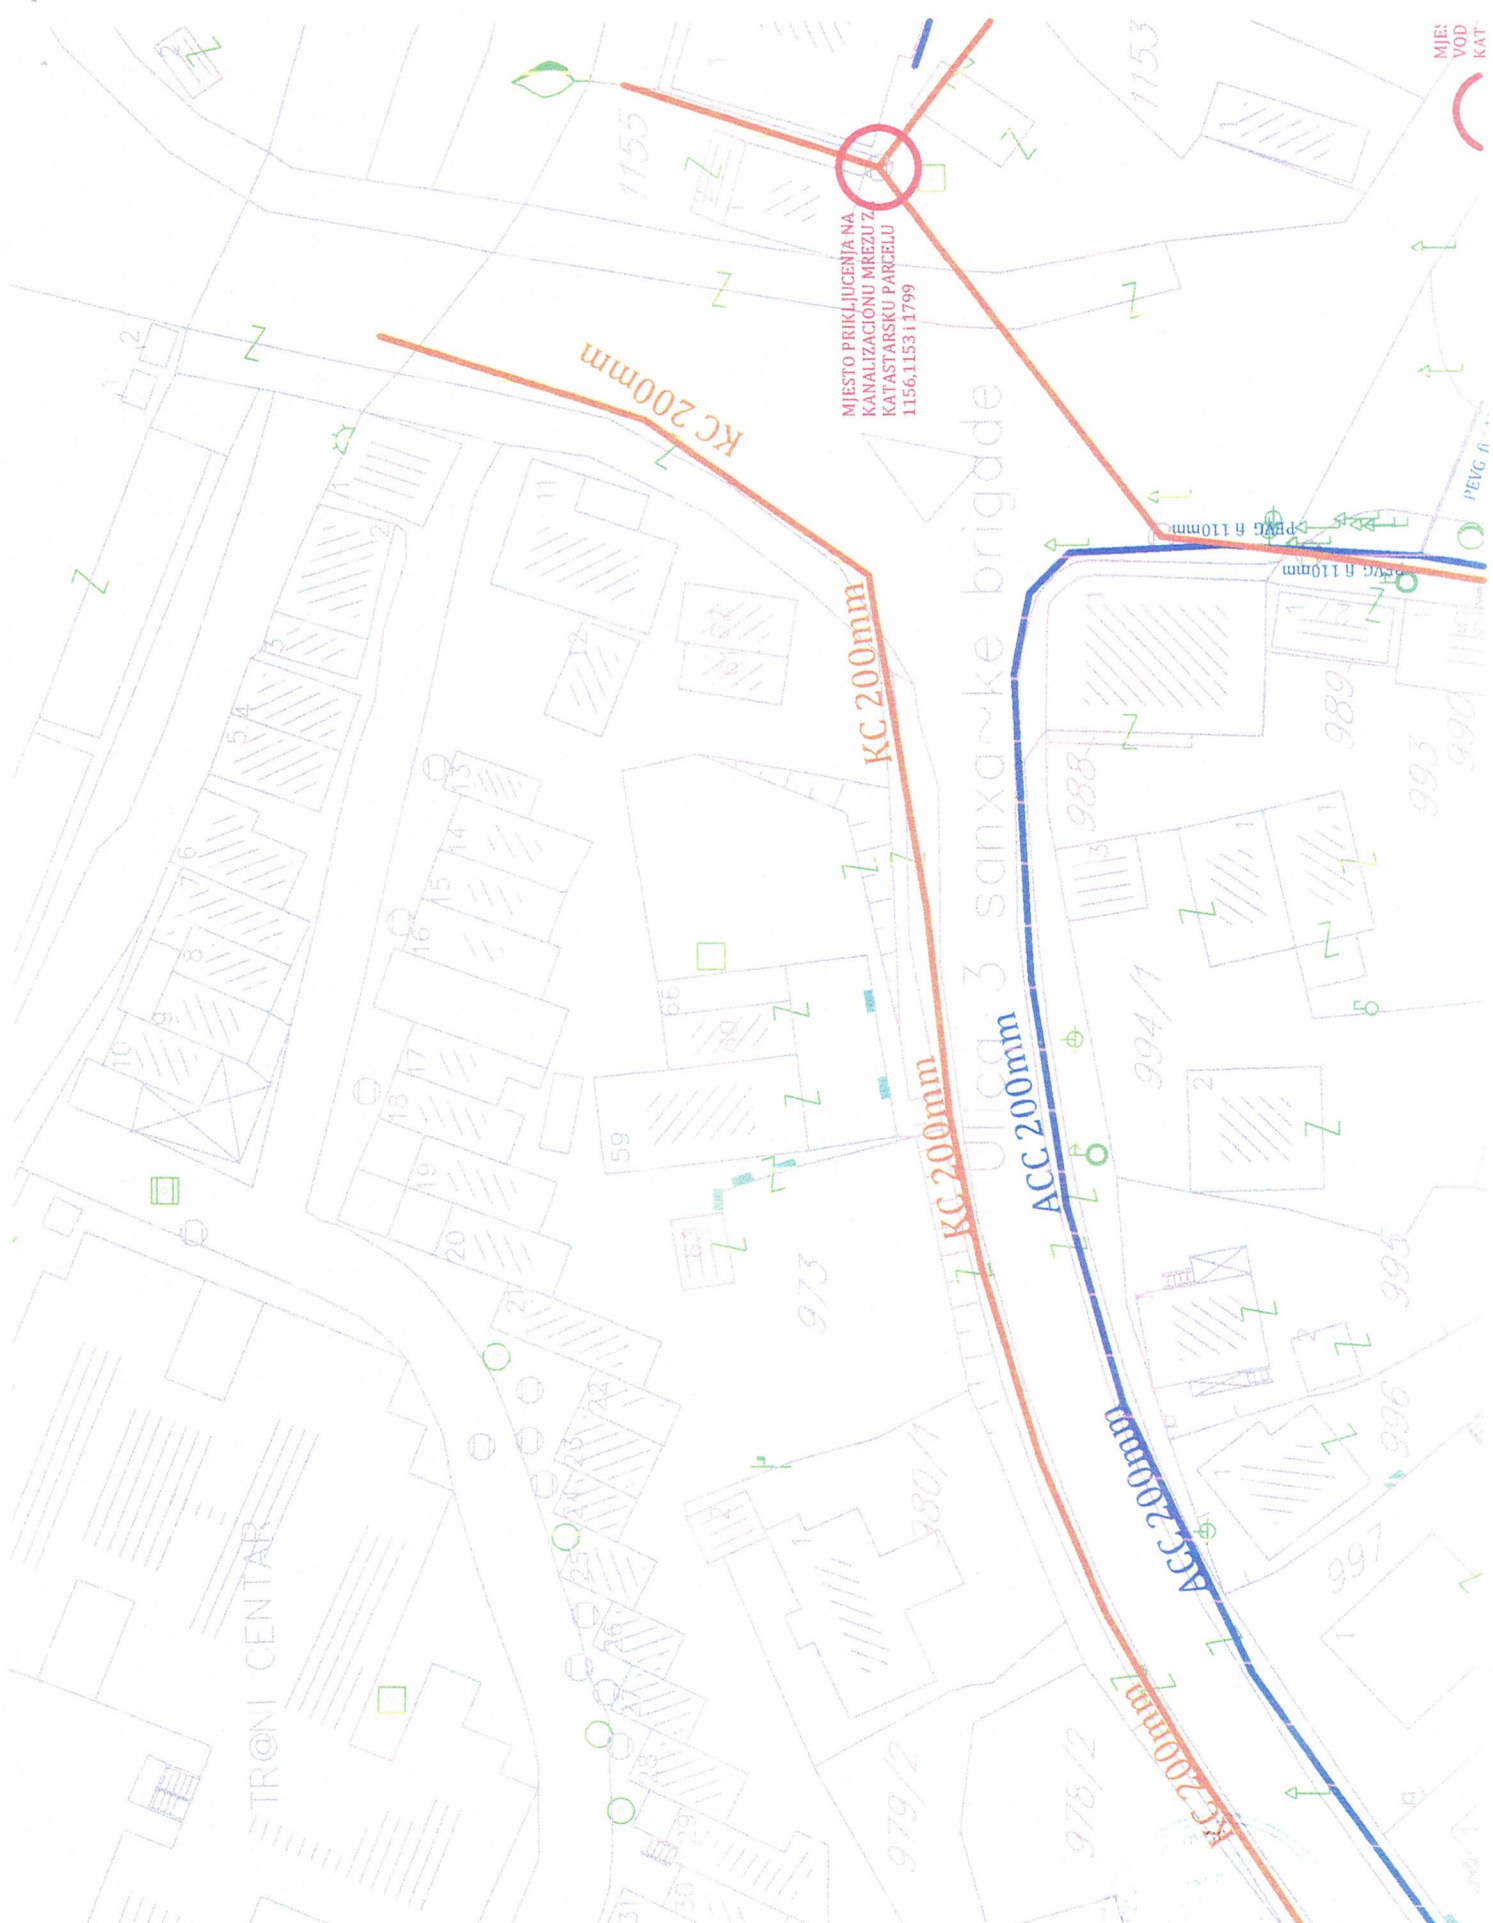

MIJESTO PRIKLJUCENJA NA
KANALIZACIJU MREŽU Z
KATASTRARSKU PARCELU
1156, 1153 i 1799

KC 200mm

KC 200mm

KC 200mm

ACC 200mm

ACC 200mm

KC 200mm

MJE
VOD
KAT

