

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA Opština Bijelo Polje Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Br.06/4-332/24-46/6 Bijelo Polje, 11.03.2024.godine	 OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 04/23), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.12/24) i podnijetog zahtjeva „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ doo iz Podgorice, izdaje:	
3	URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za rekonstrukciju – zamjenu podzemnog 10 kV kablovskog voda, na DV 10 kV Slijepač most – Mijatovo kolo, na dijelu katastarskih parcela br. 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1 i 1445/4 KO Pali u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje („Sl.list CG – opštinski propisi“, br.77/14 i „Sl.list CG“, br.96/22).	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	„Crnogorski elektrodistributivni sistem“ doo Podgorica
6	POSTOJEĆE STANJE Postoje određene zone u kojima su elektroenergetska opterećenja veoma velika (crvene zone) i trafo-stanice u tim zonama ne mogu izdržati nova dodatna opterećenja bez znatnijih investicionih zahvata. Preopterećenje na pojedinim lokalitetima rezultat je povećane potošnje postojećih potrošača pod uticajem rasta životnog standarda, kao i prostim povećavanjem broja novih korisnika.Napajanje seoskih područja vrši se radialnim vodovima. Vodovi i trafo-stanice su prosječno stari više od 30 godina. Izražen je problem statičke stabilnosti nadzemnih vodova. Mreža 10 kV je u gradu sva kablovska, u prigradskim naseljima djelimično kablovska, a djelimično nadzemna. Na seoskom području mreža 10 kV je nadzemna. Kablovska mreža 10 kV u gradu i prigradskim naseljima je u dosta dobrom stanju (trafo-stanice u gradskom i dijelu prigradskih naselja imaju dvostrano napajanje).	


	Konfiguracija terena opštine sa stanovišta napajanja električnom energijom, održavanja elektroenergetskih objekata, očitavanja potrošnje i kontrole potrošača je nepovoljna. Naime, postoji više od 100 sela, dvije planine stalno nastanjene, mala gustina naselja i priključaka po kilometru mreže (na svakom imanju kuća i priključak), velika dužina NN vodova (5,2 km po TS 10/04 kv), što dodatno otežava problem kvalitetnog elektrosnabdijevanja. Više problema sa kvalitetom napona ima na području prigradskih naselja.
7	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Postojeći 10 kV kablovski vod od STS 10/0,4 Mijatovo kolo, koja je locirana na dijelu katastarske parcele 1445/1 KO Pali do postojećeg čelično rešetkastog stuba (br.101) na dijelu katastarske parcele br.1400 KO Pali, zbog dotrajalosti i preopterećenja, neophodno je rekonstruisati - zamjeniti shodno uslovima Crnogorskog elektrodistributivnog sistema koji su sastavni dio ovih urbanističko – tehničkih uslova.
7.2.	Pravila parcelacije
	Tačna pozicija, tip kablovskog voda, trasa i mjesto priključenja odrediće se projektnom dokumentacijom, a prema tehničkim uslovima nadležnog organa. Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list Crne Gore", br.44/18, 43/19), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, ovjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra, a izuzetno za infrastrukturne objekte grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Tekstualni dio plana- Kriterijumi i smjernice za izgradnju elektroenergetskih objekata Konceptijom razvoja postojeće mreže 10 kV vršiće se zamjena i rekonstrukcija mreže koja je u lošem stanju i izgradnja nove u skladu sa potrebama, lokalnim planovima i planovima CEDIS-a. Mreža 10 kV u gradskom području se predviđa kao kablovska, dok u prigradskim naseljima može biti djelimično kablovska, a djelimično vazдушna, a na ruralnom području može ostati nadzemna. Kablovski provodnici za podzemnu mrežu mogu biti jednožilni kablovi tipa XHE 49 A standardnih presjeka 150 mm² Al i 240 mm² Al; za nadzemnu mrežu trožilni upleteni kablovski snop (SKS) presjeka provodnika 50 mm² Al ili neki drugi kako odredi nadležni organ. Nadzemni elektroenergetski vodovi postavljaju se na stubove. Stubovi se postavljaju na javne površine ili na građevinske parcele. Prilikom izgradnje elektroenergetskih vodova voditi računa kod ukrštanja sa drugim objektima infrastrukture (TT vodovi, magistralni i regionalni putevi, željezničke pruge i postrojenja). U slučaju izgradnje elektroenergetskih vodova preko stambenih i javnih površina treba obezbijediti minimalnu sigurnosnu visinu i minimalnu sigurnosnu udaljenost od pomenutih objekata (električna sigurnost). Nadzemna elektroenergetska mreža nazivnog napona od 1 do 400 kV izvodi se u vidu nadzemnih elektroenergetskih vodova koji podrazumijevaju skup svih djelova koji služe za nadzemno vođenje provodnika koji prenose i razvode električnu energiju: provodnici, zaštitna užad, zemljovodi, uzemljivači izolatori, nosači, konzole, stubovi i temelji. Približavanje i ukrštanje sa ostalim vodovima, približavanje i sigurnosna visina dati su u „Službenom listu SFRJ“, br.65/88 i „Sl.list SRJ“, br.18/92. Ostavlja se mogućnost izgradnje nadzemne elektrodistributivne mreže na način da se na istim stubovima mogu graditi mreže različitih naponskih nivoa.

	U zonama industrije i servisno-radnim zonama TS 10/0,4 kV mogu se graditi u objektu u okviru kompleksa pojedinačnih korisnika, na slobodnom prostoru u okviru kompleksa pojedinačnih korisnika ili na javnoj površini, kao prizemni objekat ili stubna trafo-stanica. Do trafo-stanica 10/0,4 kV moguće je izgraditi priključne elektroenergetske vodovode 1 kV i 10 kV u vidu podzemnih i nadzemnih vodova. Mrežu 0.4 kV koja je u lošem stanju rekonstruisati i razvijati kao kablovsku i vazdušnu u zavisnosti od vrste potrošača, opterećenja i uslova na terenu. Tehnički uslovi i mjere koje treba da se primijene pri projektovanju i izgradnji priključka objekata na niskonaponsku mrežu definisani su Tehničkom preporukom TP-2 Elektroprivrede Crne Gore. Podzemni elektroenergetski vodovi 1 kV i 10 kV polažu se ispod javnih površina (ispod trotoarskog prostora, izuzetno ispod kolovoza saobraćajnica, ispod slobodnih površina, ispod zelenih površina) i građevinskih parcela. Podzemni elektroenergetski vodovi 1 kV i 10 kV postavljaju se u rov minimalne dubine 0,8 m, širine u zavisnosti od broja kablova. Na svim mjestima gdje se mogu očekivati veća mehanička naprezanja tla ili postoji eventualna mogućnost mehaničkog oštećenja kablovskih vodova, elektroenergetski vodovodi 1 kV i 10 kV polažu se isključivo kroz kablovsku kanalizaciju ili kroz zaštitne cijevi. Kablovska kanalizacija se primjenjuje na prelazima ispod kolovoza ulica, puteva, željezničkih pruga, kolskih prolaza i dr. Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na mjestima gdje se energetske kablove vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o propisanom minimalnom rastojanju.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikroneonizaciji područja Crne Gore". Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti. Uslovi za zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća: Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanističkih i građevinskih karakteristika zadovolje potrebe zaštite i to prije svega tako da se smanje dejstva eventualnog mogućeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbijediti mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mjere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u sklopu cjelokupnog naselja. Zaštita od požara: Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" , br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11,54/16, 146/21) i Pravilnikom o

	mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list RCG ", br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni list CG“, br.26/10 i 48/15). Prilikom izrade investiciono – tehničke dokumentacije obavezni su projekti ili elaborati zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija) planovi zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, kao i studije i procjene uticaja na životnu sredinu, te na navedeno pribave odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa zakonom. Mjere zaštite na radu: Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14, 44/18) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima. Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Planirane intervencije treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br.75/18) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br.54/16, 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Mišljenje br.09/4-332/24-13/11 od 02.02.2024.godine o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu - Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	/
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10, 40/11, 44/17, 18/19) posebno članovi 87 i 88. U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Sl.list RCG“, br.27/07, „Sl.list CG“ broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/11, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18).
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Sastavni dio UTU su uslovi br.30-10-45019 od 29.12.2023.godine izdati od strane CEDIS-a Podgorica.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	/
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Saobraćajno - tehnički uslovi br.04-1299/2 od 20.02.2024.godine – Uprave za saobraćaj – Podgorica; Uslovi Uprave za željeznice br.01-344/24-66/3 od 05.03.2024.godine
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17, 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. -sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/ ; -sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me ; -adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp ; preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, „Sl.list CG“, br.28/11) izraditi projekat geoloških istaživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%. U B.Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	/
	Površina urbanističke parcele	/
	Maksimalni indeks zauzetosti	/
	Maksimalni indeks izgrađenosti	/

	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	DOSTAVLJENO: -Podnosiocu zahtjeva -Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje -U spise predmeta -a/a	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: Aleksandra Bošković 	
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Haris Šahman
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica 
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	Uslovi br.30-10-45019 od 29.12.2023.godine izdati od strane „CEDIS“ doo Podgorica; Saobraćajno tehnički uslovi br. br.04-1299/2 od 20.02.2024.godine– Uprave za saobraćaj Podgorica; Uslovi Uprave za željeznice br.01-344/24-66/3 od 05.03.2024.godine; Mišljenje br.09/4-332/24-13/11 od 02.02.2024.godine o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu - Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.



Crna Gora
Uprava za željeznice

Adresa: Hercegovačka 75
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 232 237
fax: +382 20 232 128

e-mail: info.uzz@gov.me; info@dzzcg.me

Broj: 01-344/24-66/3

Podgorica, 5. 3. 2024. godine

OPŠTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA
n/r Haris Šahman, Sekretar

Predmet: Mišljenje povodom obraćanja Opštine Bijelo Polje, Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora br. 06/4-332/24-46/2 od 30. 1. 2024. godine, UzŽ br. 01-344/24-66/1, od 5. 2. 2024. godine

Poštovani,

Dopisom broj: 06/4-332/24-46/2 od 30. 1. 2024. godine, (UzŽ br. 01-344/24-66/1, od 5. 2. 2024. godine), obratili ste se Upravi za željeznice za izdavanje tehničkih uslova, za izradu tehničke dokumentacije, za zamjenu podzemnog kabla na DV 10 kV Slijepač most – Mijatovo kolo, na katastarskim parclama br. 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1 i 1445/4 KO Pali u Opštini Bijelo Polje, a na osnovu zahtjeva Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica.

Na osnovu člana 20 Zakona o željeznici, kao i Mišljenja Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica br. 1695, od 29. 2. 2024. godine, (UzŽ br. 01-644/24-66/3 od 4. 3. 2024. godine) izdaje se **saglasnost i tehnički uslovi za** za izradu tehničke dokumentacije, za zamjenu podzemnog kabla na DV 10 kV Slijepač most – Mijatovo kolo, na katastarskim parclama br. 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1 i 1445/4 KO Pali u Opštini Bijelo Polje:

1. U km 313+624 u kablovskom rovu položiti podzemni 10 kV, saglasno tehničkim preporukama (uz upotrebu gal štitnika iznad provodnika, trake za upozorenje iznad kabla sa rasporedom provodnika u trouglu 3x(XHE-49 A 1x240mm², 12/24 kV) u posteljici od pijeska, kroz trup pruge na dubini rova od 1,20 m ispod GIŠ-a (gornja ivica šine), a na zemljanom terenu. Dubina rova je 0,80 m, širina rova 0,40 m pod pravim uglom i metodom utiskivanja.
2. Iskop jama za podbušivanje raditi sa lijeve i desne strane pruge na rastojanju 6,00 m od ose kolosjeka i na dubini 1,20 m od gornje ivice šine (GIŠ-a).
3. Podbušivanje izvršiti pod pravim uglom u odnosu na osu kolosjeka, sa utiskivanjem 3 PVC cijevi Ø 110 m u istoj ravni. Predvidjeti i rezervne PVC cijevi.
4. Prilikom izvođenja radova voditi računa o mjerama bezbjednosti zbog blizine pruge i saobraćaja teretnih vozova i drugih željezničkih vozila.
5. Prije početka radova na podbušivanju pruge kablovi u vlasništvu ŽICG AD-Podgorica koji se nalaze između prvog i drugog kolosjeka u odnosu na staničnu zgradu se moraju markirati i vidno otkopati, da ne dođe do oštećenja istih. Dubina na kojoj se kablovi nalaze je na 0,80 m.


6. Prije izvođenja radova na izgradnji, potrebno je da se Investitor obrati Upravi za željeznice radi dobijanja tehničkih uslova za izvođenje radova.
7. Voditi računa da se ne ošteti kablovska kanalizacija podzemne instalacije (TK i signalni kablovi i energetski kablovi) u vlasništvu ŽICG u blizini pruge.
8. U slučaju eventualne štete na željezničkoj infrastrukturi koja nastane u toku izvođenja radova, biće odgovoran Izvođač radova, odnosno Investitor CEDIS i u obavezi su da istu otklone u što kraćem roku i o svom trošku.
9. Nakon izrade Projektne dokumentacije, Glavnog projekta istu dostaviti Upravi za željeznice radi dobijanja konačne Saglasnosti.
10. Sve imovinsko-pravne odnose (isto nije predmet ove Komisije) potrebno je definisati posebnim Ugovorom između ŽICG AD-Podgorica i podnosioca zahtjeva CEDIS D.O.O Podgorica.

Prilog: Mišljenje ŽICG br. 1381, od 20. 2. 2024. godine, (UzŽ br. 01-344/24-51/3, od 21. 2. 2024. godine) uključujući i Izvještja ŽICG br. 1321 od 19. 2. 2024. godine

S poštovanjem,

Obradio


Mirsad Veliu, samostalni savjetnik III



M.P.

DIREKTOR

MSc.Denis Lukač, dipl.inž.saob.



Dostavljeno:

- Naslovu
- ŽICG AD-Podgorica
- Obrađivaču
- a/a



ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Broj: 10915
Podgorica, 29.02.2024 godine

UPRAVA ZA ŽELJEZNICE CRNE GORE

Crna Gora
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

Prilijeno: 04.03.2024. god			
Org. jed.	Broj	Prijava	Vrijednost
01-344/24-104/1			

DIREKTORU,
n/r Denisu Lukaču

8100 Podgorica
Adresa: Hercegovačka 75

PREDMET: Mišljenje – saglasnost, za izdavanje tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za zamjenu podzemnog kabla na DV 10 kV Slijepač most - Mijatovo na katastarskim parcelama br. 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1 i 1445/4 KO Pali, Opština Bijelo Polje. dopis broj: 06/4-332/24-46/2 od 30.01.2024.godine, (UzŽ br. 01-344/24-66/1, od 05.02.2024.godine (ŽICG br. 987, od 07.02.2024. godine).

Poštovani,

Na osnovu člana 4, člana 20 i člana 32, Zakona o željeznici ("Sl.list CG", br.27/13 i 43/13); člana 5, člana 52 i člana 53 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza ("Sl.list CG", br.1/2014); člana 1 i člana 2 Odluke Vlade CG o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora ("Sl.list CG", br.047/14, 008/16, 059/19 i 044/20, od 14.05.2020 godine); drugih propisa koji se primjenjuju na željeznici; **zahtjeva CEDIS-a, za izdavanje tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za zamjenu podzemnog kabla na DV 10 kV Slijepač most – Mijatovo kolo i Izvještaja komisije ŽICG broj: 1644 , od 28.02.2024. godine (imenovane rješenjem broj:1268, od 16.02.2024. godine), Komisija je mišljenja da se može izdati pozitivno mišljenje i propisuju se sledeći tehnički uslovi:**

- U km 313 + 624 u kablovskom rovu položiti podzemni 10 kV, saglasno tehničkim preporukama (uz upotrebu gal štitnika iznad provodnika, trake za upozorenje iznad kabla) sa rasporedom provodnika u trouglu 3x(XHE-49 A 1x240mm², 12/24 kV) u posteljici od pijeska, kroz trup pruge na dubini rova od 1,20 m ispod kolosjeka (gornja ivica šine), a na zemljanom terenu dubina rova je 0,80 m, širina rova 0,40 m pod pravim uglom i metodom utiskivanja.
- Iskop jama za podbušivanje raditi sa lijeve i desne strane pruge na rastojanju 6,00 m od ose kolosjeka i na dubini 1,20 m od gornje ivice šine (GIŠ-a).
- Podbušivanje izvršiti pod pravim uglom u odnosu na osu kolosjeka, sa utiskivanjem 3 PVC cijevi Ø 110 m u istoj ravni. Predvidjeti i rezervne PVC cijevi.
- Prilikom izvođenja radova voditi računa o mjerama bezbjednosti zbog blizine pruge i saobraćaja teretnih vozova i drugih željezničkih vozila.
- Prije početka radova na podbušivanju pruge kablovi u vlasništvu ŽICG AD-Podgorica koji se nalaze između prvog i drugog kolosjeka u odnosu na staničnu zgradu se moraju markirati i vidno otkopati, da ne dođe do oštećenja istih. Dubina na kojoj se kablovi nalaze je na 0,80 m.
- Prije izvođenja radova na izgradnji Izvođač radova je u obavezi da obavijesti ovlašćena lica ŽICG AD Podgorica najmanje 7 (sedam) dana prije početka radova kako bi ista odredila praćenja radova (elektro i građevinske struke).
- Voditi računa da se ne ošteti kablovska kanalizacija podzemne instalacije (TK i signalni kablovi i energetske kablovi) u vlasništvu ŽICG u blizini pruge.



**ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA**

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

- U slučaju eventualne štete na željezničkoj infrastrukturi koja nastane u toku izvođenja radova, biće odgovoran Izvođač radova, odnosno Investitor CEDIS i u obavezi su da istu otklone u što kraćem roku i o svom trošku.
- Nakon izrade Projektne dokumentacije, Glavnog projekta istu dostaviti Upravi za željeznice radi dobijanja konačne Saglasnosti.
- Sve imovinsko-pravne odnose (isto nije predmet ove Komisije) potrebno je definisati posebnim Ugovorom između ŽICG AD-Podgorica i podnosioca zahtjeva CEDIS D.O.O Podgorica.

PRILOG: – Izvještaj komisije ŽICG broj: 1644 , od 28.02.2024. godine.

Sastav komisije po Rješenju br: 1268 od 16.02.2024. godine:
Dejan Bujanja, struk.el.ing – predsjednik, *[Signature]*
Dragaica Koprivica, dipl.ing.građ. – član,
Slaviša Popović, građ.ing. – član,
Marko Ivanović, dipl.građ.ing. – član

ZA SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE
Zamjenik Direktora, Mirko Jaredić, spec.aut. i energ.

[Signature]

Pomoćnik ID
za građev. i elektroteh.poslove
Vladimir Merdović, dipl.ing.el.

[Signature]

IZVRŠNA DIREKTORICA

Marina Bošković, dipl.el.ing.



DOSTAVLJENO:

- Naslovu,
- Izvršnoj direktorici,
- Pomoćniku Izvršnog direktora za građ. i el.poslove
- Sektoru za elektrotehničke poslove -ETP
- Sektoru za održav. građj. inf.
- Sektoru za pravne poslove,
- a/a



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-499/2024

Datum: 31.01.2024.

KO: PALI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BIJELO POLJE, SEKRETARIJAT ZA STAMB. KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ BR. 14-332/24-46/4, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 34 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1628		4 18		PALI	Nekategorisani putevi		41675	0.00
							41675	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000000000002 0	CRNA GORA PODGORICA Podgorica 0	Svojina	1/1
0000002003554	OPŠTINA BIJELO POLJE UL.SLOBODE BIJELO POLJE Bijelo Polje	Raspolaganje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Madžgalj Rajko, dipl pravnik



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE

Broj: 105-919-497/2024

Datum: 31.01.2024.

KO: PALI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BIJELO POLJE, SEKRETARIJAT ZA STAMB. KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ BR. 14-332/24-46/4, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 58 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1400			5 32		PALI	Željeznička pruga PRAVNI PROPIS		72587	0.00
1400	1		5 32		PALI	Poslovne zgrade u privredi PRAVNI PROPIS		55	0.00
1400	2		5 32		PALI	Poslovne zgrade u privredi PRAVNI PROPIS		256	0.00
1400	3		5 32		PALI	Pomoćna zgrada PRAVNI PROPIS		33	0.00
1400	4		5 32		PALI	Pomoćna zgrada PRAVNI PROPIS		37	0.00
								72968	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
0000002723816 0	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD PODGORICA TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 Podgorica 0		Upravljanje 1/1
0000000000002 0	CRNA GORA PODGORICA Podgorica 0		Svojina 1/1
6028000003939 0	VLADA CRNE GORE PODGORICA Podgorica 0		Raspologanje 1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima					
Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1400	1	Poslovne zgrade u privredi PRAVNI PROPIS	975	55	Upravljanje ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 Podgorica 0 Svojina CRNA GORA PODGORICA Podgorica 0 Raspologanje VLADA CRNE GORE PODGORICA Podgorica 0
1400	2	Poslovne zgrade u privredi PRAVNI PROPIS	975	P 256	Upravljanje ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 Podgorica 0 Svojina CRNA GORA PODGORICA Podgorica 0 Raspologanje VLADA CRNE GORE PODGORICA Podgorica 0

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1400	3	Pomoćna zgrada PRAVNI PROPIS	919	33	Upravljanje 1/1 ŽELJEZNIČKA 0000002723816 INFRASTRUKTURA CRNE GORE 0 TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 Podgorica 0 Svojina 1/1 CRNA GORA 0000000000002 PODGORICA Podgorica 0 Raspodaganje 1/1 VLADA CRNE GORE 6028000003939 PODGORICA Podgorica 0
1400	4	Pomoćna zgrada PRAVNI PROPIS	975	37	Upravljanje 1/1 ŽELJEZNIČKA 0000002723816 INFRASTRUKTURA CRNE GORE 0 TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 Podgorica 0 Svojina 1/1 CRNA GORA 0000000000002 PODGORICA Podgorica 0 Raspodaganje 1/1 VLADA CRNE GORE 6028000003939 PODGORICA Podgorica 0

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1400				1	Željeznička pruga	02/11/2010 0:0	Zabilježba postupka Zabilježba postojanja ugovora o zajedničkom ulaganju u Ov. br.1825/10 od 26.01.2010 god., aneksa br.1 Ov. br. 1819/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.2 Ov. br. 1822/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.3 Ov. br.1817/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.4 Ov. br.282947/2009 od 17.09.2009 god. i aneksa br.5 Ov. br.22496/2010 od 24.06.2010 god.
1400		1		1	Poslovne zgrade u privredi	02/11/2010 0:0	Zabilježba postupka Zabilježba postojanja ugovora o zajedničkom ulaganju u Ov. br.1825/10 od 26.01.2010 god., aneksa br.1 Ov. br. 1819/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.2 Ov. br. 1822/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.3 Ov. br.1817/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.4 Ov. br.282947/2009 od 17.09.2009 god. i aneksa br.5 Ov. br.22496/2010 od 24.06.2010 god.
1400		2		1	Poslovne zgrade u privredi	02/11/2010 0:0	Zabilježba postupka Zabilježba postojanja ugovora o zajedničkom ulaganju u Ov. br.1825/10 od 26.01.2010 god., aneksa br.1 Ov. br. 1819/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.2 Ov. br. 1822/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.3 Ov. br.1817/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.4 Ov. br.282947/2009 od 17.09.2009 god. i aneksa br.5 Ov. br.22496/2010 od 24.06.2010 god.
1400		3		1	Pomoćna zgrada	02/11/2010 0:0	Zabilježba postupka Zabilježba postojanja ugovora o zajedničkom ulaganju u Ov. br.1825/10 od 26.01.2010 god., aneksa br.1 Ov. br. 1819/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.2 Ov. br. 1822/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.3 Ov. br.1817/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.4 Ov. br.282947/2009 od 17.09.2009 god. i aneksa br.5 Ov. br.22496/2010 od 24.06.2010 god.
1400		4		1	Pomoćna zgrada	02/11/2010 0:0	Zabilježba postupka Zabilježba postojanja ugovora o zajedničkom ulaganju u Ov. br.1825/10 od 26.01.2010 god., aneksa br.1 Ov. br. 1819/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.2 Ov. br. 1822/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.3 Ov. br.1817/2010 od 26.01.2010 god., aneksa br.4 Ov. br.282947/2009 od 17.09.2009 god. i aneksa br.5 Ov. br.22496/2010 od 24.06.2010 god.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Madžgalj Rajko, dipl pravnik



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-498/2024

Datum: 31.01.2024.

KO: PALI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BIJELO POLJE, SEKRETARIJAT ZA STAMB. KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ BR. 14-332/24-46/4, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 117 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1424			5 32	05/12/2018	MIJATOVO KOLO	Sume 4. klase NASLJEDE		470	1.83
1425			5 32	05/12/2018	MIJATOVO KOLO	Livada 6. klase NASLJEDE		5324	18.10
1445	1		7 33	18/02/2019	MIJATOVO KOLO	Livada 5. klase NASLJEDE		5614	24.14
1445	1		7 33	18/02/2019	MIJATOVO KOLO	Dvorište NASLJEDE		500	0.00
1445	1	1	7 33	18/02/2019	MIJATOVO KOLO	Porodična stambena zgrada NASLJEDE		70	0.00
1445	1	2	7 33	18/02/2019	MIJATOVO KOLO	Pomoćna zgrada NASLJEDE		25	0.00
1445	4		7 33	18/02/2019	MIJATOVO KOLO	Livada 5. klase NASLJEDE		163	0.70
								12166	44.78

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
1002964210027 0	RAKOČEVIĆ RADOVAN NOVO NIKOLE LOPIČIĆA 12 Podgorica 0	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1445	1	1	Porodična stambena zgrada NASLJEDE	965	P 70	Svojina RAKOČEVIĆ RADOVAN NOVO NIKOLE LOPIČIĆA 12 Podgorica 0 1/1 1002964210027 0
1445	1	1	Nestambeni prostor Jedna soba	1	1P 70	Svojina RAKOČEVIĆ RADOVAN NOVO NIKOLE LOPIČIĆA 12 Podgorica 0 1/1 1002964210027 0
1445	1	1	Stambeni prostor Dvije sobe	2	P 70	Svojina RAKOČEVIĆ RADOVAN NOVO NIKOLE LOPIČIĆA 12 Podgorica 0 1/1 1002964210027 0
1445	1	2	Pomoćna zgrada NASLJEDE	919	25	Svojina RAKOČEVIĆ RADOVAN NOVO NIKOLE LOPIČIĆA 12 Podgorica 0 1/1 1002964210027 0

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
------	---------	-------------	----	------------	------------------	------------------------------	------------

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1445	4			1	Livada 5. klase	18/02/2019 10:20	Zabilježba pokretanja postupka eksproprijacije Zabilježba pokretanja postupka eksproprijacije po osnovu Predloga za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevine, Ministarstva saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj br.03-4221/1 od 07.05.2018 godine

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

[Signature]
Madžgalj Rajko, dipl pravnik

Broj: 30-10-45019
Od: 29.12.2023.

**USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (PROJEKTNII ZADATAK)
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
ZA ZAMJENU PODZEMNOG KABLA NA DV 10 kV SLIJEPAČ MOST – MIJATOVO KOLO
KO Pali
Bijelo Polje**

1. OPŠTI PODACI

- 1.1. Investitor: „CEDIS“ DOO Podgorica
- 1.2. Naziv objekta: ZAMJENU PODZEMNOG KABLA NA DV 10 kV SLIJEPAČ MOST – MIJATOVO KOLO
- 1.3. Mjesto gradnje:

10kV kablovski vod se polaže na kat.parc.br. :

1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4
KO Pali – Bijelo Polje

I sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela

- 1.4. Predmet projekta: Glavnim projektom obuhvatiti 10kV kablovski vod od STS 10/0,4kV Mijatovo kolo do postojećeg čelično rešetkastog stuba br 101
- 1.5. Posebna napomena: Potrebno je predvidjeti uslove i trajanje probnog rada (u skladu sa članom 105 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

2. TEHNIČKI PODACI ZA ZAMJENU KABLOVSKOG VODA 10 kV OD STS 10/0,4kV Mijatovo kolo do postojećeg čelično rešetkastog stuba 10 kV DV br 101

- 2.1. Uvodne napomene: 10kV kablovski vod od STS 10/0,4kV Mijatovo kolo do postojećeg čelično rešetkastog stuba br 101
- 2.2. Nazivni napon: 10 kV
- 2.3. Vrsta voda: Kablovski podzemni
- 2.4. Podaci o kablu : 3x(XHE-49A 1x240mm² 12/20kV)
- 2.5. Početna tačka kabla : Tačka A- vodna ćelija u STS 10/0,4kV Mijatovo kolo
- 2.6. Krajnja tačka kabla: Tačka B- postojeći čelično rešetkasti stub br 101
- 2.7. Način polaganja voda: Slobodno u kablovskom rovu položiti 10 kV kablovski vod, saglasno tehničkim preporukama (uz upotrebu gal štitnika, trake za upozorenje), sa rasporedom provodnika u trouglu 3x(XHE-49 A 1x240mm² 12/20kV)
- 2.8. Trasa kablovskog voda: Trasa kablovskih vodova je predviđena kao što je prikazano na situacionom planu. Nakon polaganja kablova sve površine je potrebno vratiti u prvobitno stanje.
- Trasa kablova je planirana po kp. br. 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4
KO Pali – Bijelo Polje
- I sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela
- 2.9. Dužina trase: cca 370m
- 2.10. Način i obezbjeđenje iskopa: Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture i urbanističko-tehničkim uslovima. Kategorija zemljišta je do VII.
Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.
- 2.11. Ispuna rova: Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja.

- | | |
|--|--|
| 2.12. Podaci o kablovskim završecima: | Predvidjeti toplokupljajuće kablovske završetke za unutrašnju montažu |
| 2.13. Podaci o kablovskim spojnica: | Predvidjeti toplokupljajuće kablovske spojnice. |
| 2.14. Zaštita od prenapona: | U skladu sa propisima, standardima i preporukama predvidjeti zaštitu od prenapona. |
| 2.15. Prikličenje na postojeći 10kV DV | Za prikličenje 10 kV kablovskog voda na postojeći 10kV stub i postojeću STS predvidjeti, zaštitne cijevi, nosače – konzole za kablovske glave i odvodnike prenapona, kablovske glave i odgovarajuće odvodnike prenapona itd. |

3. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

Situacioni plan

Obradio/la,
Marko Lakušić, spec.sci.el.


Sektor za razvoj,
Sanja Tomić, dipl.el.ing.

- Služba za razvoj i planiranje x 2
- a/a



Spisak katastarskih parcela - KO Pali

Za 10 kV Kabal - 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4

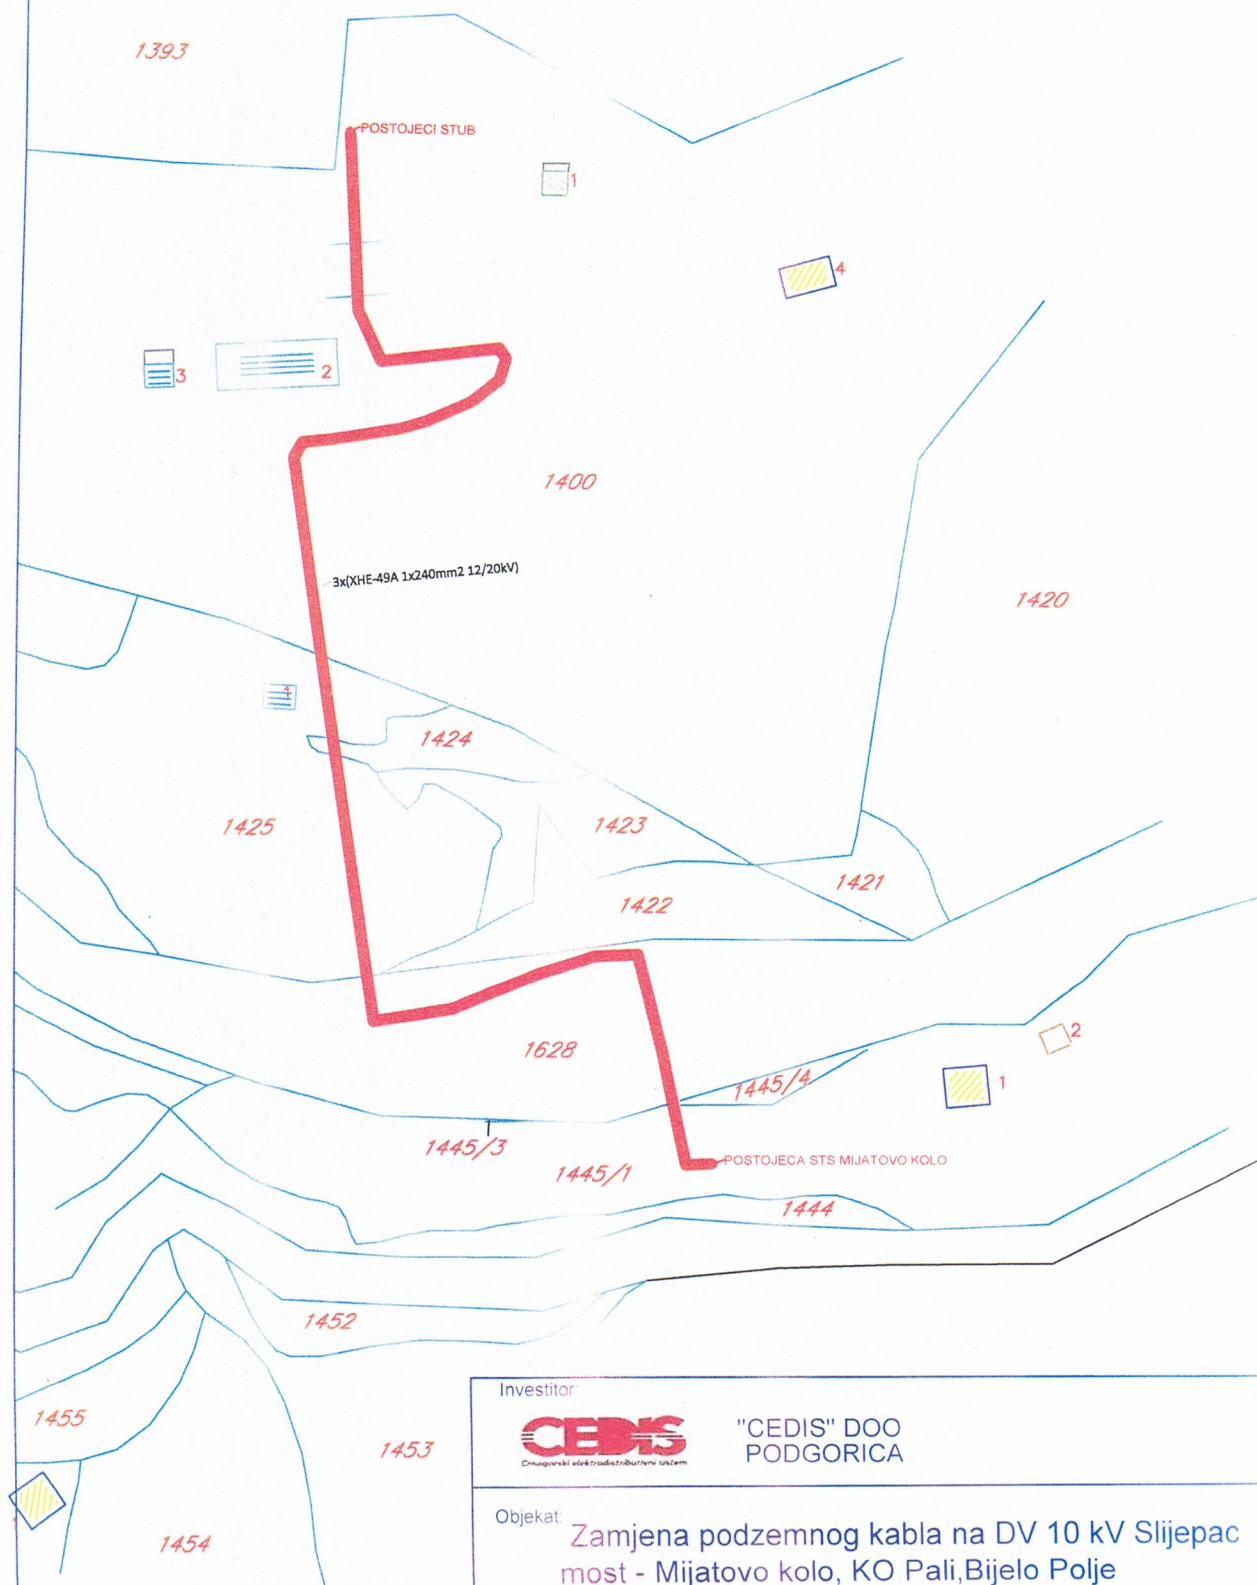

Investitor

CEDIS
Omnigrafički sistem za izradu katastarskih i geodetskih planova

"CEDIS" DOO
PODGORICA

Objekat

Zamjena podzemnog kabla na DV 10 kV Slijepac
most - Mijatovo kolo, KO Pali, Bijelo Polje

Crtež

SITUACIONI PLAN

- Prilog zahtjeva -

Projektni zadatak obradio:
Marko Lakušić, dipl.inž.el.

Potpis

Geodeta:
Danilo Vučetić, dipl.ing. geod.

Potpis



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Broj: 04-1299/2
Podgorica, 20.02.2024.godine

Primljeno	Organizaciona jedinica	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
23.02.2024			46/6		

Adresa: IV Proleterske br. 19,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 655 052
fax: +382 20 655 359

OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

PREDMET: saobraćajno - tehnički uslovi - zamjena podzemnog kabla na DV 10kV Slijepač Most - Mijatovo kolo

OBJEKAT: 10kV elektro vod

Uprava za saobraćaj postupajući po zahtjevu opštine Bijelo Polje – Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora br. 06/4-332/24-46/1 od 30.01.2024.godine., zaveden u Upravi za saobraćaj br.04-1299/1 od 07.02.2024.godine, za potrebe „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ doo Podgorica, za propisivanje saobraćajno – tehničkih uslova za - zamjena podzemnog kabla na DV 10kV Slijepač Most - Mijatovo kolo, a shodno članu 17 Zakona o putevima („Sl. List CG“, br.82/20 i 140/22) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKE USLOVE

Bliži uslovi za postavljanje komunalnih, vodovodnih, energetske objekata i objekata elektronske komunikacije i povezane opreme i slične opreme na javnom putu definisani su podzakonskim aktima u kojem slučaju Uprava za saobraćaj u skladu sa svojim ovlaštenjima koja proizilaze iz člana 17 Zakona o putevima (Sl.list CG 82/20 i 140/22) izdaje saobraćajno – tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije i saglasnost za postavljanje komunalnih, vodovodnih, energetske objekata i objekata elektronske komunikacije i povezane opreme i slične opreme. Kod izrade projektne dokumentacije potrebno je izvršiti snimanje predmetne dionice magistralnog puta (putne objekte i opremu puta). Projektom dokumentacijom potrebno je definisati njegovu zaštitu tokom izvođenja radova na izgradnji kablovskog voda.

U slučaju potrebe za presijecanjem držanog puta prevashodno treba isto izvesti metodom podbušavanja. Projektom dokumentacijom definisati dubinu na kojoj će se postaviti kablovica za elektro kabala, koja ne može da bude manja od 0,80m od kote kolovoza. Način i tačna lokacija podbušavanja magistralnog puta treba obraditi projektom dokumentacijom, kao i sanaciju i vraćanje u prvobitno stanje putnog zemljišta jedne i druge stane magistralnog puta. U izuzetnim slučajevima ako na terenu ne postoje uslovi za podbušavanje, presijecanje se radi prekopavanjem puta. Način presijecanje puta treba obraditi projektom dokumentacijom, kao i sanaciju i vraćanje u prvobitno stanje.

Projektom dokumentacijom, treba definisati sanaciju i vraćanje u prvobitno stanje svih eventualnih oštećenja na putnim objektima saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta, prilazima/priključcima lokalnih saobraćajnica. Neophodno je definisati tačnu dužinu iskopa rova u putnom zemljištu državnog puta, dati karakteristične poprečne presjeke u odnosu na državni put.

Projektna dokumentacija mora da sadrži i Elaborat odvijanja saobraćaja tokom izvođenja radova sa privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Projektom dokumentaciju urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji) dostaviti Upravi za saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI:

Radojica Poleksić, dipl.ing.građ.

R. Poleksić

Marko Spahić, građ.teh.

M. Spahić

DOSTAVLJENO;

-Naslovu x2

-U spise predmeta

-Arhivi

Direktor,
Radomir Vuksanović

R. Vuksanović



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za ruralni
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Nedeljka Merdovića
bb, 84000 Bijelo Polje
Telefon: +382(0)50/484-805
www.bijelopolje.co.me

Broj: 09/4-332/224-13/11
Datum: 02.02.2024.godine

Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE Bilježnica - Služba za zajedničke poslove 1				
Prilagođeno 05.02.2024				
Opis posla	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
06	332/24	46/11		

**SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I
UREĐENJE PROSTORA**

ovdje

Veza: akt br. 06/4-332/24-46/3

Shodno zahtjevu, broj i datum gore navedeni, kojim se traži mišljenje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu **za zamjenu podzemnog kabla na DV 10kV Slijepač most- Mijatovo kolo na katastarskim parcelama br.1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1 i 1445/4 KO Pali u opštini Bijelo Polje (dužina trase kablovskog 10 kV voda iznosu cca 370m)**, a u predmetu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Podgorica, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, shodno članu 10 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br.20/07 i „Sl.list CG“, br.47/13, 27/13 i 37/18), daje


MISLJENJE


da za dati projekat **NIJE potrebno pokrenuti postupak izrade elaborata** procjene uticaja na životnu sredinu.

Ovlašćeno službeno lice
Danijela Lazarević



Kontakt osoba: Danijela Lazarević
Telefon: +382(0)50/484-805
E-mail: odrzivirazvoj@bijelopolje.co.me

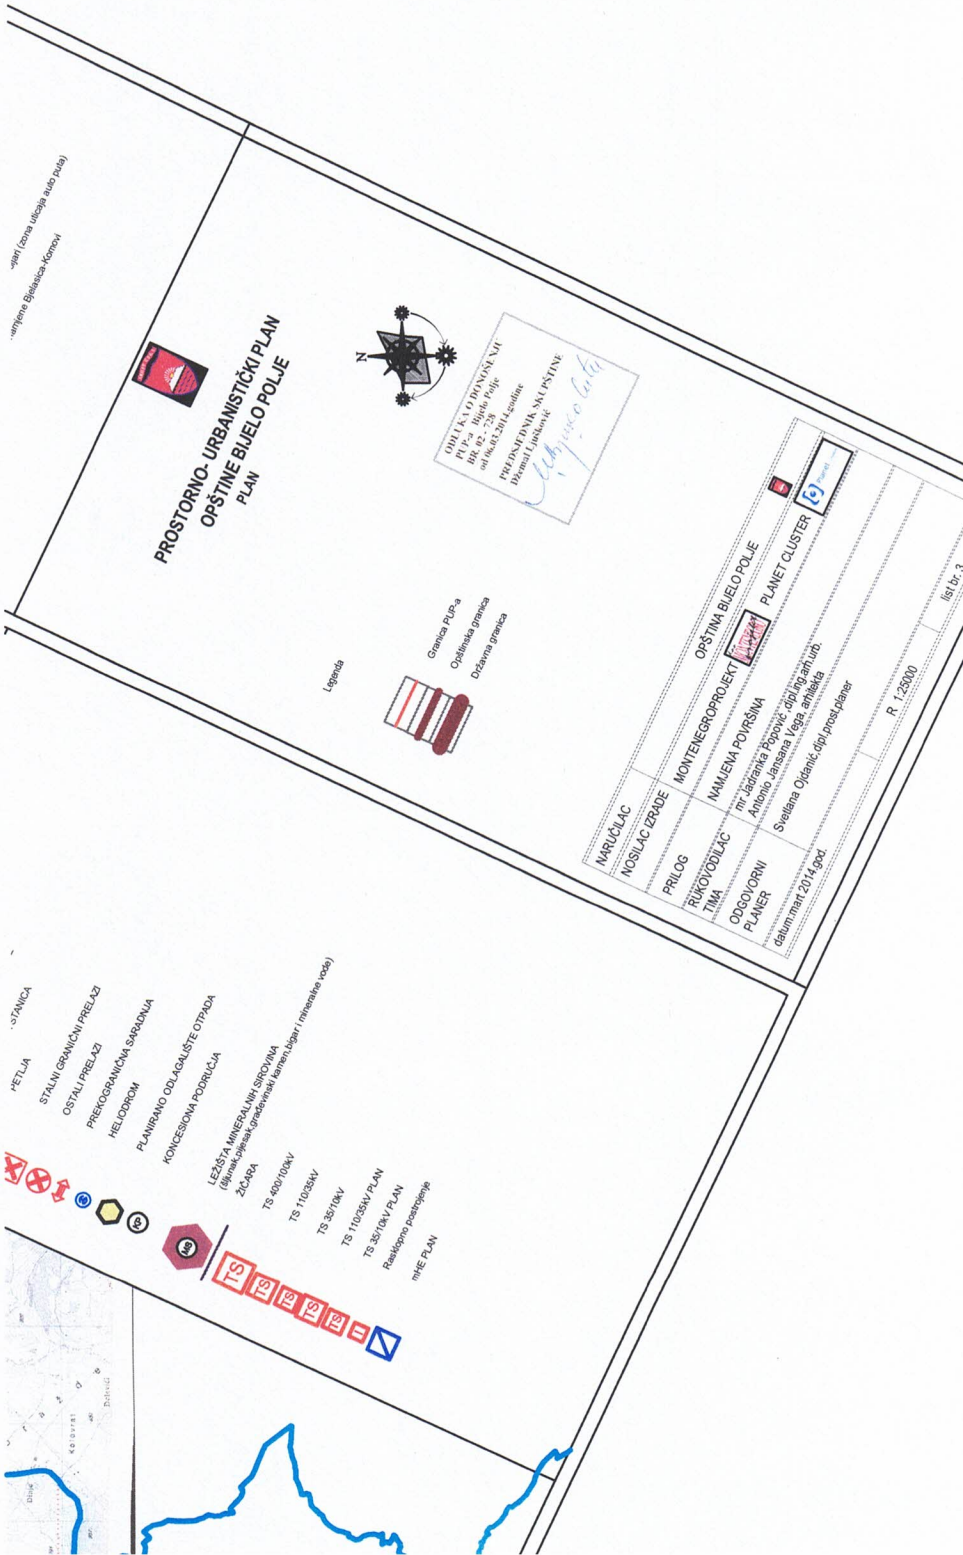

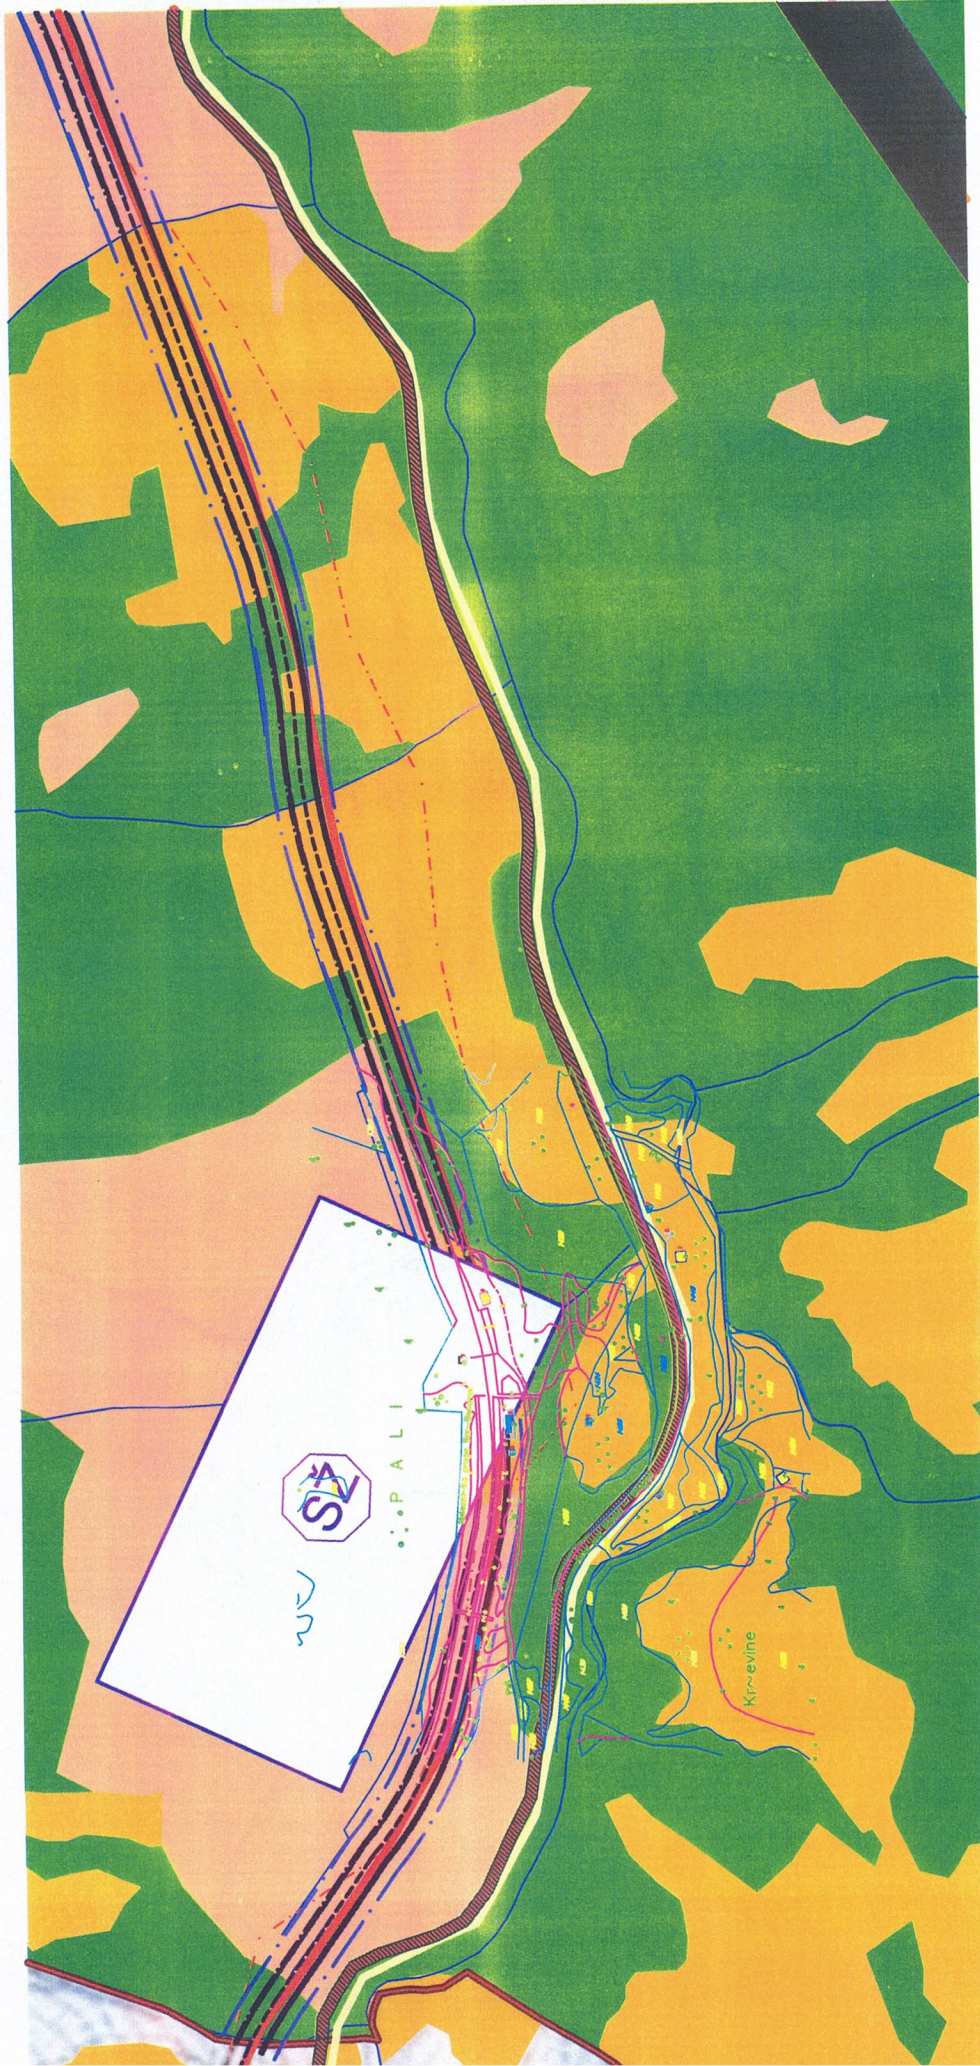





OSTALI PRELAZI



LEGENDA

GRANICA ZAHVATA FUP-a
OPŠTINSKA GRANICA
DŽERAVNA GRANICA

INRUCILAC	REPUBLIKA HRVATSKA	OPSTINA BIELO POLJE	PLANET CLUSTER
NOSILAC	IZVODNA UPRAVA POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
BRANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
PRILOG	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
UKUPNOST	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
ODGOVORNI	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
PLANER	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
datum: mart 2014. god.			
R 1.2020			

TEHNIKA

REZERVOAR
GLAVNI CEVOVO
POSTOJEĆA VODO
REGULISANI VODOTOK

Izvor vode preko 1000 L/s
Izvor vode od 100-1000 L/s
Izvor vode od 10-100 L/s
GLAVNA CR

NA STANICA ZA OTPADNU VODU
POSTROJEVIJE ZA OTPADNE VODE "NEDAKUSI"
PLANIRANA ODVODNI KANAL ZA ATMOSFERNE
VODE (U SKLOPU OBLAZNE SAOBRAĆAJNICE)
GLAVNI CEVIKOD PLANIRANI
PLANIRANA VODOVODNOST

ODNI KANALI
UKLOPU OBILAZNI
GLAVNI CEVOVOD PLANIRANI
PLANIRANA VODOVODNA MREŽA

