

Broj: 30-30-2368
Od: 26.01.2024.g.

Opština Bijelo Polje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
i
n/r Predsjednika Opštine

Predmet: Zahtjev za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa

Opština Bijelo Polje
Pisarnica: Služba za zajedničke poslove

Primljeno: 29.01.2024				
Organizaciona jedinica	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
CE	332/24	46		

Poštovani,

Obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opšteg interesa, a u skladu sa Članom 3, 4 i 5 **Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.**

U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača na području KO Pali, CEDIS je planirao zamjenu podzemnog kabla na DV 10 kV Slijepač most – Mijatovo kolo, KO Pali, Bijelo Polje.

Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za zamjenu podzemnog kabla na DV 10 kV Slijepač most – Mijatovo kolo, KO Pali, Bijelo Polje.

U skladu sa Članom 5 dostavljamo Vam sljedeće podatke:

1. Vrsta objekta:

a) 10kV kablovski vod

2. Programski zadatak za izradu Glavnog projekta: Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

3. Osnovni podaci o objektu:

a) 10kV kablovski vod od STS 10/0,4kV Mijatovo kolo do postojećeg čelično rešetkastog stuba br. 101. Trasa kablovskog voda je planirana po kp. br. 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4 KO Pali, Bijelo Polje i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela.

Molimo Vas za postupanje u što kraćem roku.




Prilog: 1. Uslovi za izradu tehničke dokumentacije (Projektni zadatak);
2. Situacioni plan

S poštovanjem,

OBRADILI:

Šef službe za razvoj, planove, studije i izvještavanje


Krsto Biskupović, dipl.el.ing.



Sektor za informaciono komunikacione tehnologije i
razvoj

Rukovodilac sektora

Goran Kovačević, dipl.el.ing.



Dostavljeno:

- Naslovima,
- Sektoru za ICT i razvoj,
- a/a

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90



Broj: 30-10-45019
Od: 29.12.2023.

**USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (PROJEKTNII ZADATAK)
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
ZA ZAMJENU PODZEMNOG KABLA NA DV 10 kV SLIJEPAČ MOST – MIJATOVO KOLO
KO Pali
Bijelo Polje**

1. OPŠTI PODACI

- 1.1. Investitor: „CEDIS“ DOO Podgorica
- 1.2. Naziv objekta: ZAMJENU PODZEMNOG KABLA NA DV 10 kV SLIJEPAČ MOST – MIJATOVO KOLO
- 1.3. Mjesto gradnje:

10kV kablovski vod se polaže na kat.parc.br. :

1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4
KO Pali – Bijelo Polje

I sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela

- 1.4. Predmet projekta: Glavnim projektom obuhvatiti 10kV kablovski vod od STS 10/0,4kV Mijatovo kolo do postojećeg čelično rešetkastog stuba br 101
- 1.5. Posebna napomena: Potrebno je predvidjeti uslove i trajanje probnog rada (u skladu sa članom 105 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

- 2. TEHNIČKI PODACI ZA ZAMJENU KABLOVSKOG VODA 10 kV OD STS 10/0,4kV Mijatovo kolo do postojećeg čelično rešetkastog stuba 10 kV DV br 101**
- 2.1. Uvodne napomene: 10kV kablovski vod od STS 10/0,4kV Mijatovo kolo do postojećeg čelično rešetkastog stuba br 101
- 2.2. Nazivni napon: 10 kV
- 2.3. Vrsta voda: Kablovski podzemni
- 2.4. Podaci o kablu : 3x(XHE-49A 1x240mm² 12/20kV)
- 2.5. Početna tačka kabla : Tačka A- vodna ćelija u STS 10/0,4kV Mijatovo kolo
- 2.6. Krajnja tačka kabla: Tačka B- postojeći čelično rešetkasti stub br 101
- 2.7. Način polaganja voda: Slobodno u kablovskom rovu položiti 10 kV kablovski vod, saglasno tehničkim preporukama (uz upotrebu gal štitnika, trake za upozorenje), sa rasporedom provodnika u trouglu 3x(XHE-49 A 1x240mm² 12/20kV)
- 2.8. Trasa kablovskog voda: Trasa kablovskih vodova je predviđena kao što je prikazano na situacionom planu. Nakon polaganja kablova sve površine je potrebno vratiti u prvobitno stanje.
- Trasa kablova je planirana po kp. br. 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4
KO Pali – Bijelo Polje
- I sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela
- 2.9. Dužina trase: cca 370m
- 2.10. Način i obezbjeđenje iskopa: Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture i urbanističko-tehničkim uslovima. Kategorija zemljišta je do VII.
Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.
- 2.11. Ispuna rova: Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja.

- | | |
|---|---|
| 2.12. Podaci o kablovskim završecima: | Predvidjeti toploskupljajuće kablovske završetke za unutrašnju montažu |
| 2.13. Podaci o kablovskim spojnica: | Predvidjeti toploskupljajuće kablovske spojnice. |
| 2.14. Zaštita od prenapona: | U skladu sa propisima, standardima i preporukama predvidjeti zaštitu od prenapona. |
| 2.15. Priključenje na postojeći 10kV DV | Za priključenje 10 kV kablovskog voda na postojeći 10kV stub i postojeću STS predvidjeti, zaštitne cijevi, nosače – konzole za kablovske glave i odvodnike prenapona, kablovske glave i odgovarajuće odvodnike prenapona itd. |

3. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

Situacioni plan

Obradio/la,
Marko Lakušić, spec.sci.el.


- Služba za razvoj i planiranje x 2
- a/a

Sektor za razvoj,
Sanja Tomić, dipl.el.ing.



Spisak katastarskih parcela - KO Pali

Za 10 kV Kabal - 1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4

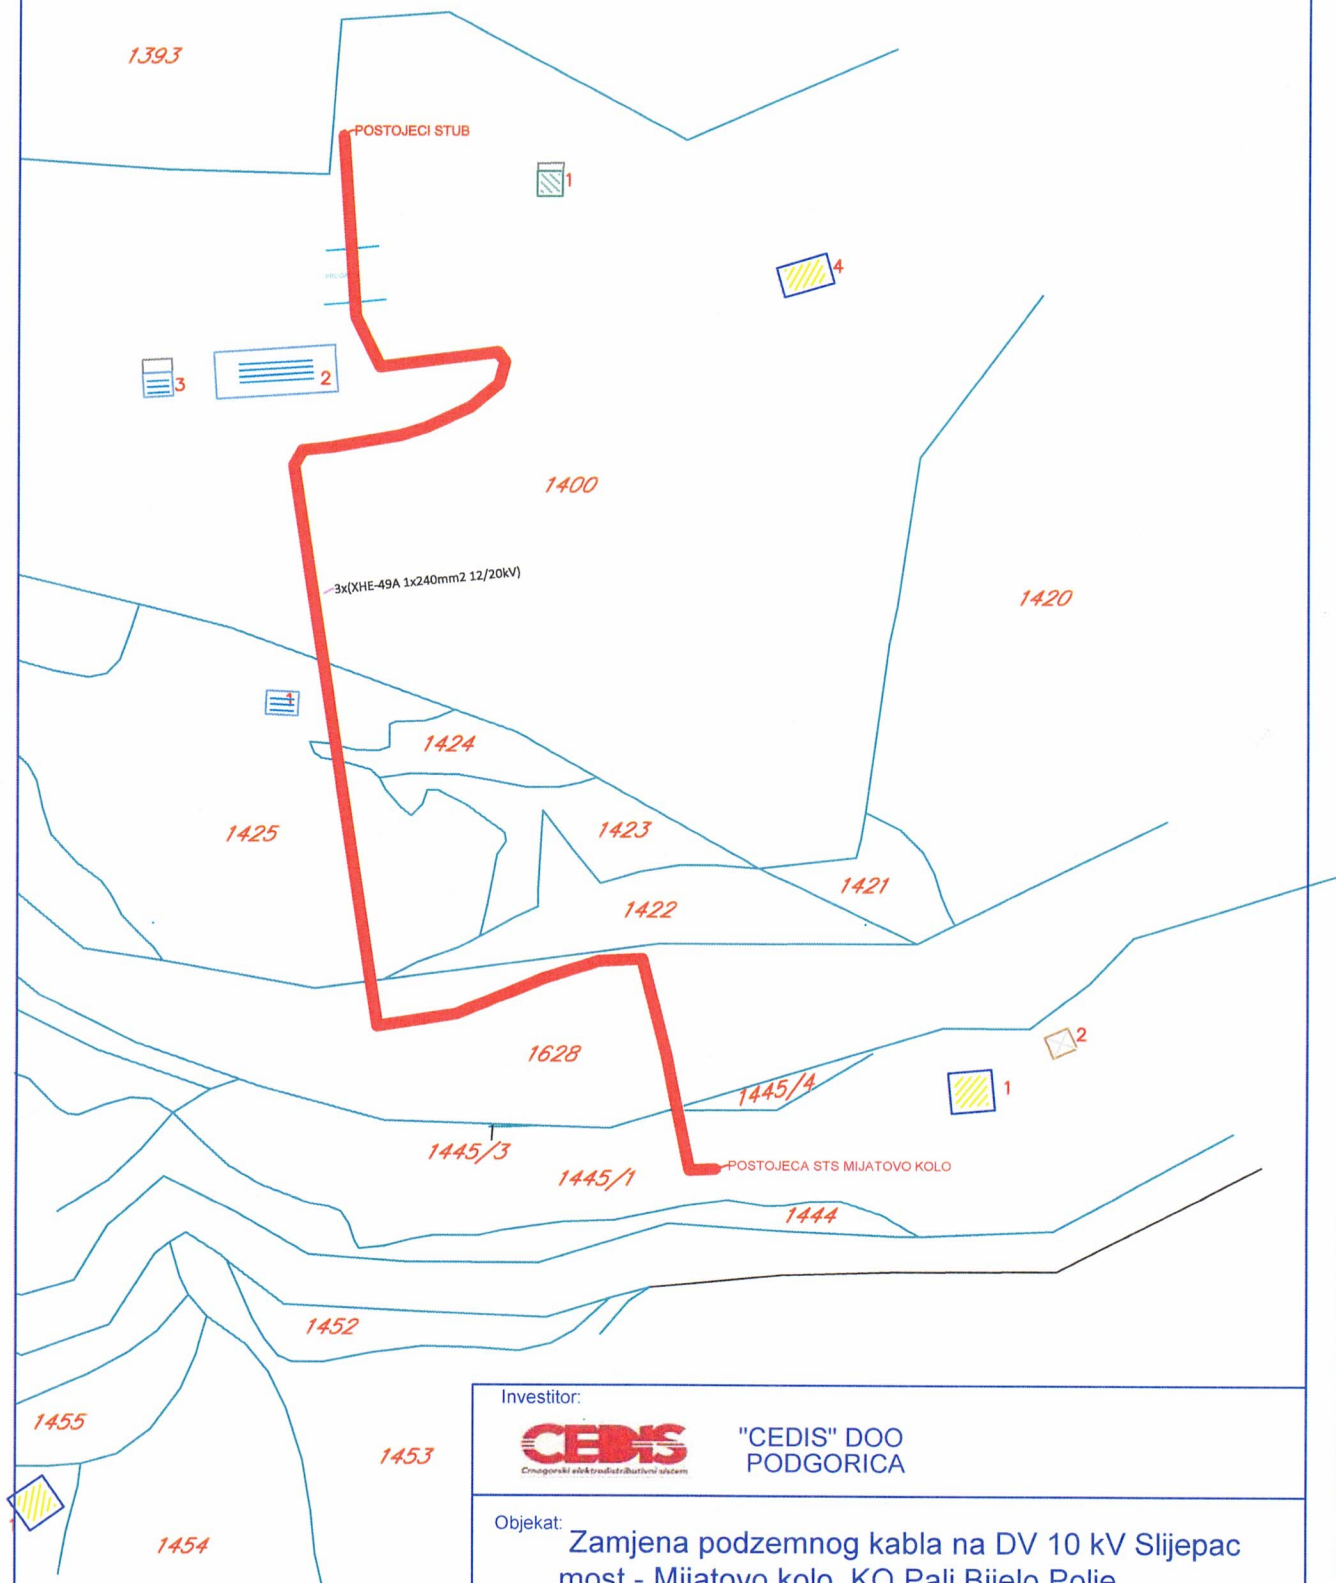

Investitor:



"CEDIS" DOO
PODGORICA

Objekat:

Zamjena podzemnog kabla na DV 10 kV Slijepac
most - Mijatovo kolo, KO Pali, Bijelo Polje

Crtež:

SITUACIONI PLAN

- Prilog zahtjeva -

Projektni zadatak obradio:
Marko Lakušić, dipl.inž.el.

Geodeta:
Danilo Vučetić, dipl.ing. geod.

Potpis:

Potpis:

[Handwritten signatures]