



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje
prostora i održivi razvoj
Br. 06/2- 34/6-15
Bijelo Polje, 03.04.2015.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu ELEKTROPRIVREDE CG AD NIKŠIĆ - Elektrodistribucija Bijelo Polje, sa sjedištem u Ulici Volođinoj, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju (polaganje) 10kV kabla od DTS "Nedakusi-Peštan" do MBTS "Potkrajci", shodno Odluci o djelokrugu, organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br.15/11) a na osnovu čl. 62 i čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala ("Sl.list Crne Gore"-opštinski propisi, br.2/2008) i z d a j e

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za izgradnju (polaganje) 10kV kabla od DTS "Nedakusi-Peštan" do MBTS "Potkrajci" u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala.

Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije moraju se poštovati sledeći urbanističko-tehnički uslovi:

1.Namjena objekta: Izgradnja (polaganje) elektroenergetskog 10kV kabla radi spajanja DTS "Nedakusi-Peštan" sa MBTS "Potkrajci", koji ide od parcele 86/4 KO Nedakusi (na kojoj se nalazi DTS "Nedakusi-Peštan") preko parcela 86/2, 90/104, 90/1, 89, 264 KO Nedakusi (putni pojas M21 Bijelo Polje-Prijepolje), 1098 KO Potkrajci (putni pojas M21 Bijelo Polje-Prijepolje) do parcele 950/1 KO Potkrajci (na kojoj se nalazi MBTS "Potkrajci").

2.Izgradnju (polaganje) i priključak kabla izvesti prema uslovima nadležne Elektrodistribucije Bijelo Polje i tehničkim preporukama EPCG i to:

- Za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tipizacija mjernih mjesta
- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja
- Tehnička preporuka TP-1 b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 kV.

3.Podaci za dimenzioniranje objekta na seizmičke uticaje:

Prema propisima za sedmi stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali, III-klimatske zone.

4. Projektom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

5. Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04) da pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

6. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

Materijali koji se ugrađuju moraju biti trajni i kvalitetni.

Pri izvođenju radova na ovom objektu, izvođač mora voditi računa da se ne oštete okolni objekti, druge instalacije ili uređaji.

Posebno treba voditi računa o propisanim razmacima i načinu polaganja napojnog kabla objekta u odnosu na druge kablove, vodovodne i kanalizacione cijevi i telekomunikacione kablove.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

Podzemni elektroenergetski vod postavljati u rov minimalne dubine 0,8m i potrebne širine.

Na svim mjestima gdje se mogu očekivati veća mehanička naprezanja tla ili postoji eventualna mogućnost mehaničkog oštećenja kablovskih vodova, elektroenergetske vodove polagati isključivo kroz kablovsku kanalizaciju ili kroz zaštitne cijevi.

Pri paralelnom vođenju energetske i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak je 0,5m za kablove 1 kV, 10 kV. Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od 0,5m. Energetski kabal se polaže na većoj dubini od telekomunikacionog kabla. Ukoliko se razmaci ne mogu postići energetske kablove na tim mjestima provesti kroz cijev. Pri ukrštanju energetskih kablova potrebno je da ugao bude što bliži pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude najmanji 45 stepeni.

Pri paralelnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom i kanalizacionom infrastrukturom (cijevi) najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski kabal se pri ukrštanju polaže iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od 0,3m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postići na tim mjestima energetski kabal položiti kroz zaštitnu cijev.

7. Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija trase podzemnog kabla, sa upisanim katastarskim parcelama preko kojih se polažu kablovi.



8. Sastavni dio ovih uslova su:

- grafički prilozi, izvodi iz plana

-uslovi vodovoda za izradu tehničke dokumentacije br.263 od 01.04.2015.godine izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja,

-Saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije br.03-2140/2 od 13.03.2015.godine izdati od strane Direkcije za saobraćaj iz Podgorice,

- telekomunikacioni uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. 0404-1556/2 od 20.03.2015.godine izdati od strane agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost iz Podgorice.

9.Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/2008, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13, 39/13 i 33/14).


Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji izrađen u deset primjerka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

NAPOMENA: Do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole riješiti imovinske odnose duž trase voda.

OBRADILA

Dobрила Bugarin



SEKRETAR


Milanko Minić











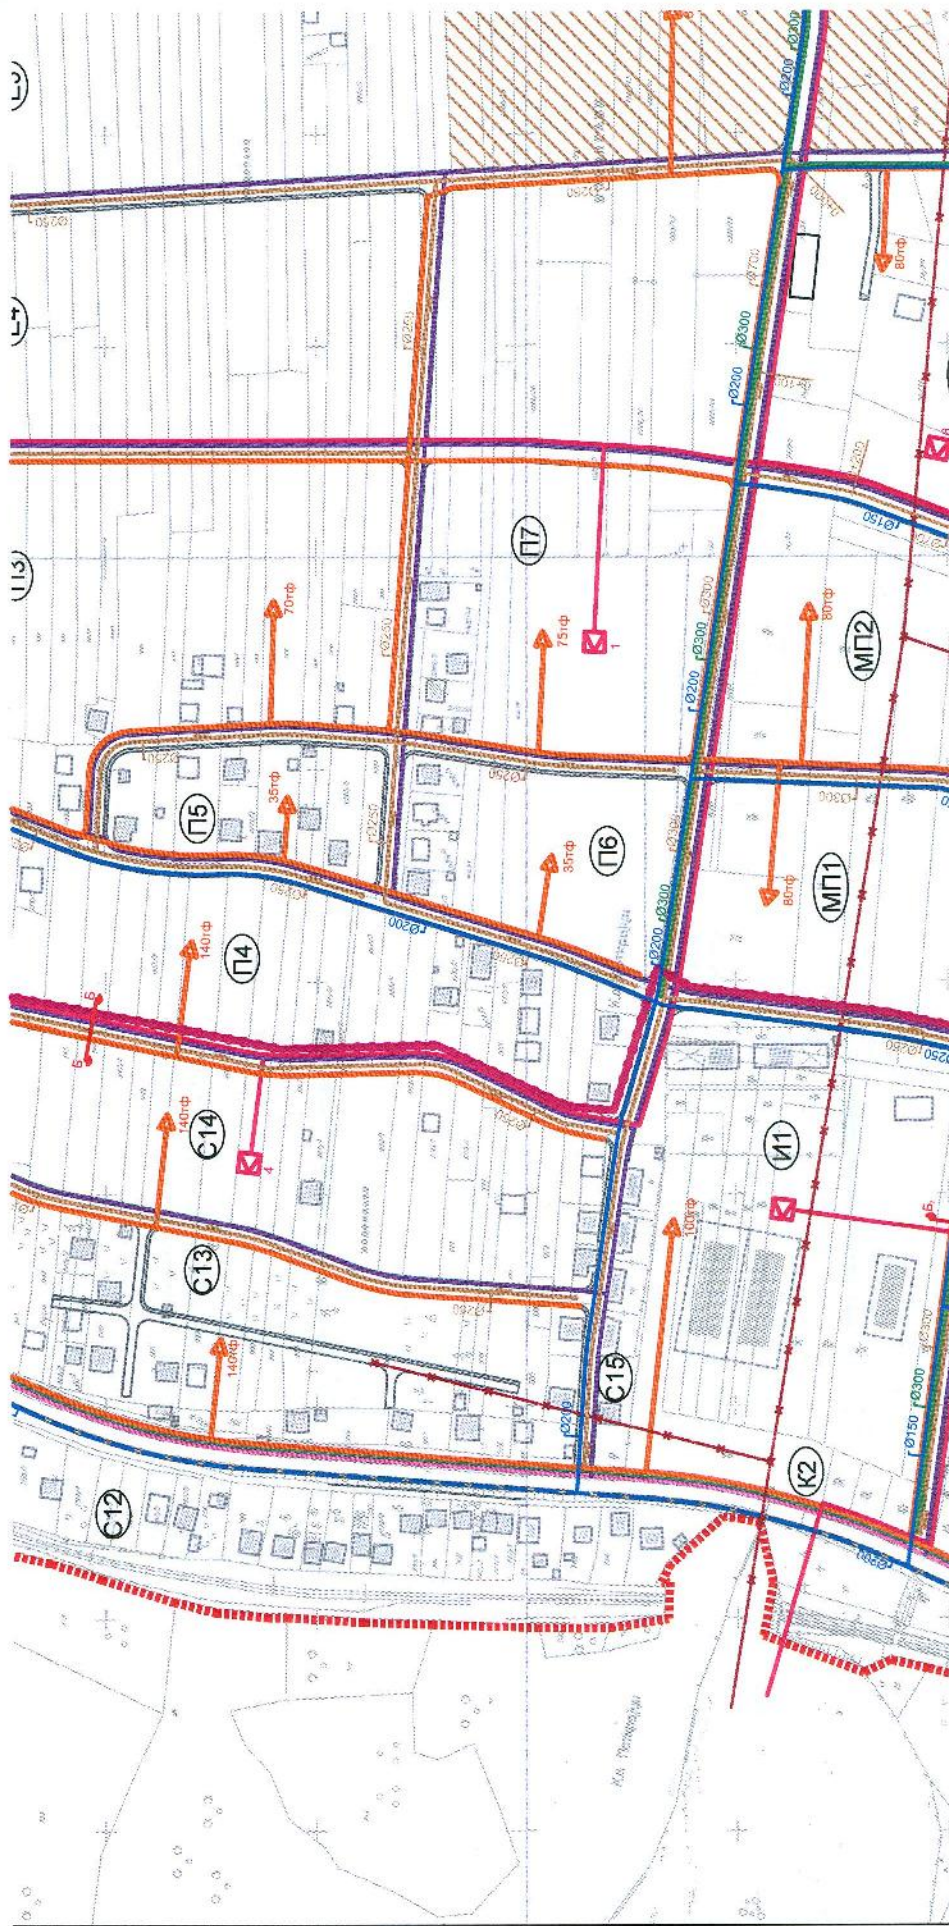

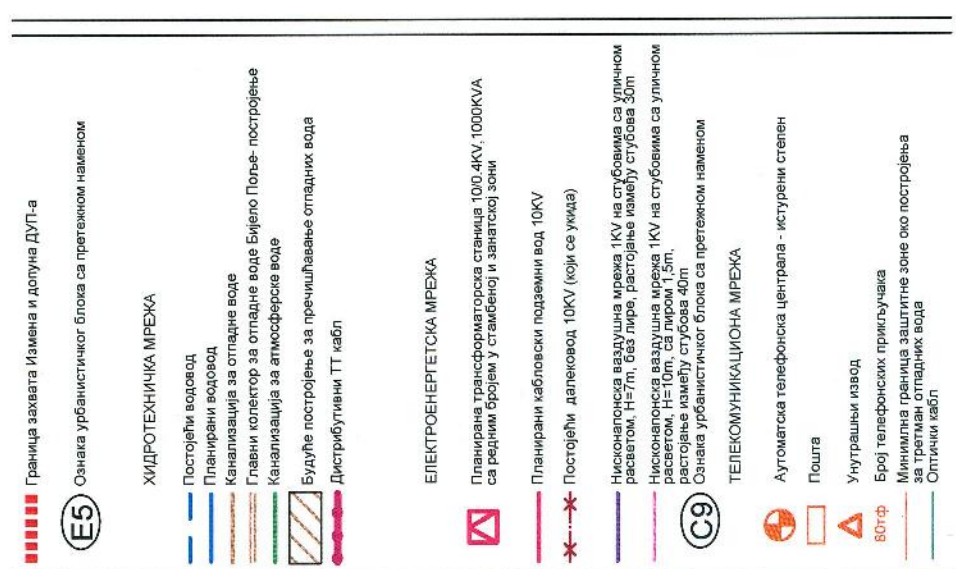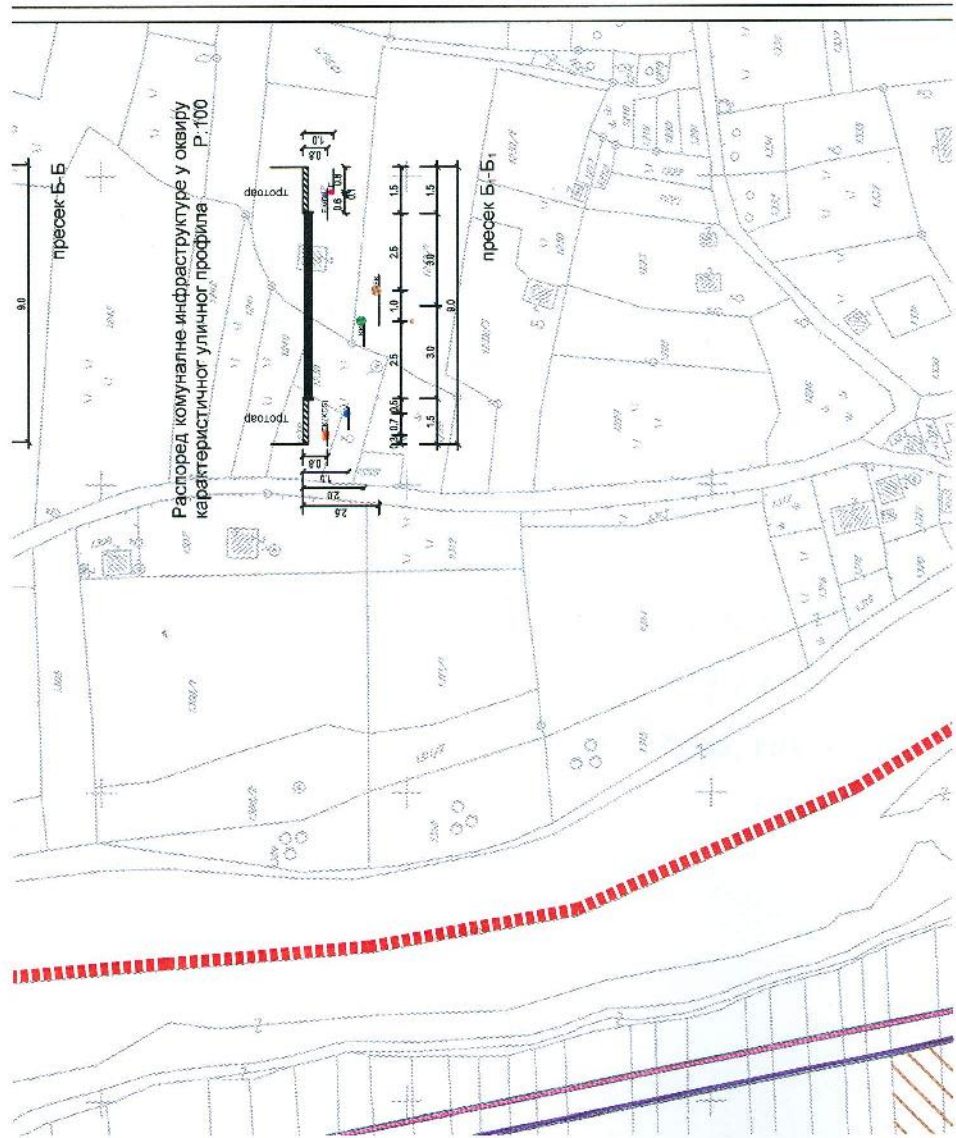

629

01.04.2015	
06/2	1481



D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE
PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ
OPŠTINA BIJELO POLJE
Ul. Slobode bb
50 000 BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 01. 04. 2015. god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Web adresa: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11

ŽIRO RAČUN:

520-13821-31; 510-2196-48 ;

505-96494-37; 535-5787-81 ;

Djelovodni broj:

263



Rješavajući po zahtjevu *Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, D.O.O. Vodovod „BISTRICA“*, Bijelo Polje izdaje uslove za planiranje trase.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **u s l o v a**, br. 06/2-34/4-15 od 09.03.2015.god., dostavljamo Vam uslove za izgradnju elektroenergetskog 10kV kabla.

V O D O V O D od raskrsnice **Viniplast (Peštan)** prolazi pored naselja Potkrajci i Sutivan, desnom stranom magistralnog puta pravac *Bijelo Polje – Prijepolje*.

Vodovod je od **ACC Ø100mm** i udaljen je od magistralnog puta oko **1,50m** do **3,0m**. Kabal (10kV) treba da se udalji od vodovoda **minimum 80 cm**.



D.O.O. VODOVOD „Bistrica“
TEHNIČKA SLUŽBA

Nikica Zejak, rukovodioc



CRNA GORA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Direkcija za saobraćaj



Broj, 03-2140/2

Podgorica, 13.03.2015. god.

OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Direkcija za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu **Opštine Bijelo Polje - Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj** br.06/2 – 34/5 -15 od 09.03.2015.godine za potrebe Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić – Elektrodistribucija Bijelo Polje, radi izdavanja saobraćajno tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10 kV kabla za povezivanje DTS "Nedakusi" sa MBTS "Potkrajci", duž putnog pojasa magistralnog puta M-21, a shodno članu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima („Sl. List RCG“, br.42/04 i „Sl. List CG“, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11 i 40/11) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Trasu dionice kablovskog voda koja se se planira graditi u koridoru magistralnog puta M-21 dionica Bijelo Polje – Prijepolje, projektovati u putnom pojasu (putnom zemljištu) van kolovoznih traka.

Na potezima kada trasa kabla prolazi nožicom nasipa predvidjeti zaštitu rova u fazi iskopa i polaganja kabla.

Na predmetnoj dionici magistralnog puta ima veliki broj propusta pa shodno tome treba obratiti pažnju na ulivne i izlivne glave propusta (način njihove zaštite tokom izvođenja radova na iskopu rova), rov planirati izvan ulivnih i izlivnih glava propusta.

Obezbeđeno od nadležnih institucija pribaviti katastar postojećih podzemnih instalacija.

Neophodno je izvršiti snimanje situacije terena i saglasno toj situaciji i navedenoj trasi kabla izraditi projekat izgradnje elektro instalacija, **sa tačno definisanim dužinama kabla koji treba da se postavi u putu i putnom zemljištu.**

Tehničkom dokumentacijom obraditi karakteristične poprečne presjeke sa tačno definisanim položajem budućeg kabla i magistralnog puta.

Za predmetnu instalaciju treba da se **plati jednokratna naknada** propisana Zakonom o putevima („Sl. List RCG“, br.42/04 i „Sl. List CG“, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11 i 40/11) i Pravilnikom o korišćenju i naknadama za korišćenje putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnom putu („Sl. List RCG“, br.73/04), koja se plaća prilikom izdavanja odobrenja, kao i **godišnja naknada** shodno navedenom Pravilniku.

Glavni odnosno Idejni projekat 10 kV kabla za povezivanje DTS "Nedakusi" sa MBTS "Potkrajci", duž putnog pojasa magistralnog puta M-21, urađene po svim važećim propisima i standardima u skladu sa navedenim uslovima, sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta (**izvještaj o reviziji projekta**), Investitor će dostaviti Direkciji za saobraćaj (u dva primjerka), radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.


Dostavljeno:

- naslovu x2
- u spise predmeta
- arhivi



DIREKTOR

Savo Parača



597.
Dokum

CRNA GORA

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

TEL: +382 (0)20 406 700

FAX: +382 (0)20 406 702

E-MAIL: ekip@ekip.me

www.ekip.me

Broj: 0404 – 1556/2

Podgorica, 20. 03. 2015.godine

**SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ
OPŠTINE BIJELO POLJE
- n/r sekretara Milanka Minića -**

84 000 BIJELO POLJE

ul. Slobode bb

Predmet:

Uslovi za izgradnju

– izgradnja (polaganje) elektroenergetskog 10 kV kabla radi spajanja DTS »Nedakusi–Peštan« sa MBTS »Potkrajci«, koji ide od katastarske parcele 86/4 KO Nedakusi preko parcela 86/2, 90/104, 90/1, 89, 264 KO Nedakusi, 1098 KO Potkrajci do parcele 950/1 KO Potkrajci, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a »Industrijska zona i peodručje terminala«, Opština Bijelo Polje koju investira »Elektroprivreda Crne Gore« a.d. Nikšić, Elektro distribucija Bijelo Polje.

Poštovani,

Na osnovu člana 26 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj: 50/08, 70/09, 49/10, 32/11) i vašeg zahtjeva broj 06/2–34/3–15 od 09. 03. 2015.godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem 0102–1556/1 dana 12. 03. 2015.godine, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost utvrđuje uslove za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture objekta – izgradnja (polaganje) elektroenergetskog 10 kV kabla radi spajanja DTS »Nedakusi–Peštan« sa MBTS »Potkrajci«, koji ide od katastarske parcele 86/4 KO Nedakusi preko parcela 86/2, 90/104, 90/1, 89, 264 KO Nedakusi, 1098 KO Potkrajci do parcele 950/1 KO Potkrajci, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a »Industrijska zona i peodručje terminala«, Opština Bijelo Polje koju investira »Elektroprivreda Crne Gore« a.d. Nikšić, Elektro distribucija Bijelo Polje kako slijedi:

1. Aktivnosti u zoni telekomunikacionih objekata treba izvoditi u skladu sa odredbama člana 28 Zakona o elektronskim komunikacijama, pa se u blizini objekata, opreme i u blizini trasa na kojim su postavljene komponente elektronskih komunikacionih mreža ili radio koridora ne smiju izvoditi radovi, graditi novi objekti, saditi sadnice ili preduzimati bilo koje druge aktivnosti koje bi mogle oštetiti komponente elektronskih komunikacionih mreža ili ometati

njihov rad. Investitor je obavezan da od operatora elektronskih komunikacionih usluga, koji za pružanje usluge koristi telekomunikacione kablove, pribavi izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. U ovom slučaju izjavu treba pribaviti od **Crnogorskog Telekom A.D. Podgorica**. Na osnovu navedene izjave potrebno je projektom predvidjeti zaštitu ili eventualno potrebno izmještanje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture, kako ne bi došlo do njenog oštećenja i ometanja rada elektronske komunikacione mreže. Prema odredbama člana 29 Zakona o elektronskim komunikacijama u slučaju kada je, radi izgradnje komunalnih objekata i drugih javnih objekata i instalacija, potrebno da se izmjesti ili zaštiti postojeća elektronska komunikaciona mreža ili pripadajuća infrastruktura, investitor gradnje ima obavezu da obavijesti vlasnika elektronske komunikacione mreže ili pripadajuće infrastrukture, najmanje 30 dana prije predviđenog početka radova i da mu obezbijedi pristup radi nadzora nad izvođenjem radova.

2. Prilikom projektovanja/izgradnje objekta pridržavati se odrebi Pravilnika o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Službeni list Crne Gore, broj 33/2014" od 4.8.2014. godine).

Shodno navedenom, u slučaju izgradnje elektroenergetskog objekta – **izgradnja (polaganje) elektroenergetskog 10 kV kabla radi spajanja DTS »Nedakusi-Peštan« sa MBTS »Potkrajci«**, potrebno je poštovati odredbe iz članova 4 i 5 ovog Pravilnika, a koje propisuju Uticaj elektroenergetskih postrojenja na telekomunikacione vodove i Paralelno vođenje i ukrštanje podzemnog i nadzemnog telekomunikacionog kabla sa elektroenergetskom infrastrukturom.

Prilikom projektovanja/izgradnje objekta pridržavati se tehničkih standarda iz predmetne oblasti.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR
Zoran Sekulić

Dostaviti:

- Naslovu preporučeno
- a/a

